

LV

EP.V.35874.02 | 11/2025

asecos®



ION_{LINE} **PRO**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Saugos spintos ličio jonų akumuliatorių sandėliavimui ir įkrovimui

ION_{LINE}

ION-CORE-90



IO90.195.060.CC.WDC



IO90.195.120.CS.WDC



IO90.195.060.CS.WDC



„asecos GmbH“

Klientų aptarnavimo skyrius
Weiherfeldsiedlung 16–18
D-63584 Gründau

Faksas: +49 60 51 - 92 20-10
El. paštas: service asecos.com

Jūsų asmeniniai dokumentai, susiję su „asecos“ saugos spinta

Gerbiamas kliente,

, jūs įsigijote „asecos“ saugos spintą – tai svarbi investicija į jūsų namų saugumą. Pristatome jums naujovišką gaminį, pagamintą iš aukštos kokybės medžiagų ir garantuojantį aukščiausią kokybę.

„asecos“ saugos spintos turi išsamius tinkamumo naudoti dokumentus. Mes archyvuosime kiekvienos atskiros spintos tinkamumo naudoti dokumentus, kol prireikus (pvz., patikrinimo vietoje ar pan.) paprašysite jų iš mūsų naudodamiesi šia forma.

Tiesiog paimekite (nukopijuokite) šią formą ir atsiųskite mums ją faksu, nurodydami savo adresą ir spintos serijos numerį.

Pagarbiai
„asecos GmbH“

Kontaktai

Įmonės pavadinimas

Gatvė

Pašto kodas

Vieta

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė

El. paštas

Telefonas

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Saugos spintų serijos numeriai

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,

dėkojame, kad įsigijote mūsų įmonės saugos spintą – tai svarbi investicija į jūsų namų saugumą. Mūsų saugos spintos leidžia saugiai ir patogiai laikyti pavojingas medžiagas darbo vietoje.

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Išsamiai susipažinkite su mūsų saugos spintų privalumais ir patogiomis naudojimo funkcijomis. Tai supaprastina kasdienį pavojingų medžiagų tvarkymą.

Dėkojame
Jūsų „asecos“ komanda

1. NURODYMAI • DIREKTYVOS • GARANTIJA	5
1.1. Bendrieji saugos nurodymai	5
1.2. Saugos nurodymai dėl ličio jonų baterijų laikymo	5
1.3. Garantija	5
1.4. Informacija apie spintą	5
1.5. Ženklėjimas ir simboliai ant spintos	6
2. TRANSPORTAS	6
2.1. Spintos apvertimas	6
2.2. Transportavimo pakuotės išardymas	7
2.3. Transportavimas patalpose	7
2.4. Pavertimas ant šoninės sienos	7
3. PASTATYMAS	7
3.1. Spintų išlyginimas	7
4. EKSPLOATAVIMO PRADŽIA	8
4.1. Prijungimas prie maitinimo šaltinio	8
4.2. Savitikra	9
4.3. Beįtampinis jungiamasis kontaktas	9
5. UŽDARYMAS	10
5.1. Bendra informacija	10
5.2. Durų atidarymas ir uždarymas	10
5.3. Uždarymas su automatinio durų uždarymu: TSA	10
5.4. Durų blokavimas uždarymo metu	10
5.5. Pilių statyba	10
5.6. Mechaninis avarinis atrakinimas	10
5.7. Rakinamųjų spintelių sistema (pasirenkama)	11
6. VIDAUS ĮRANGA	11
6.1. Apatinis surinkimo padėklas	11
6.2. Lentynos (reguliuojamo aukščio)	11
6.3. Bendra maitinimo juostų su kištukiniais lizdais galia	12
7. SANDĖLIAVIMAS	12
7.1. Bendro pobūdžio nurodymai dėl akumuliatorių	12
7.2. Sandėliavimo ir įkrovimo nurodymai	12
8. DŪMŲ JUTIKLIS • SLĖGIO IŠLYGINIMAS	12
8.1. Dūmų detektorius	12
8.2. Slėgio sumažinimas	13
9. KLAIDA • KLAIDINGI PAVOJAUS SIGNALAI	13
9.1. Savitikros metu įvyko klaida	13
9.2. Dūmų detektorius – klaidingas pavojaus signalas	13
10. PAVOJAUS SIGNALŲ APŽVALGA	13
10.1. sutrikimų ir pavojaus signalų apžvalga	13
10.2. Dūmų jutiklis	14
11. DEGANTYS AKUMULIATORIAI • GAISRAS • ŠALINIMAS	14
11.1. Spintos atidarymas po gaisro	14
11.2. Šalinimas	14
12. SAUGOS PATIKRINIMAS	14
12.1. Valymas	14
12.2. Kontaktinė informacija	15
13. TECHNINIAI DUOMENYS	15
14. TECHNINIS BRĖŽINYS	15

1.1. BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

- Laikykitės ličio jonų akumuliatorių tvarkymui taikomų įstatymų ir teisės aktų bei šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
- Elektros sistemos darbus atjungus elektros įtampą turi atlikti kvalifikuoti elektrikai – taip pat žr. galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatas, VDE nuostatas ir vietinio energijos tiekėjo taisykles.
- Bendro pobūdžio elektroninių komponentų pažeidimus turi nedelsiant pašalinti „asecos“ darbuotojas.
- Prieš pirmą kartą pradėdamas naudoti saugos spintą, naudotojas turi apžiūrėti, ar ji nėra pažeista.
- Naudokite tik tinkamos būklės ir nepažeistus įkroviklių maitinimo kabelius.
- Naudojimo vietoje turi būti įrengti vietinius standartus atitinkantys elektros sistemos apsaugos įtaisai (spintose neįrengtas atskiras RCD liekamosios srovės grandinės pertraukiklis arba apsaugos nuo viršsrovių jungtuvas).
- Turi būti laikomasi įrengimo vietoje reikalavimų.
- Būtina laikytis techninio prižiūrėtojo nurodymų.
- Laikykitės nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatų ir darbo vietos direktyvų.
- Užtikrinkite, kad reikiamus saugos patikrinimus **atliktų tik įgalioti specialistai** naudodami **originalias atsargines dalis**.
- Spinta naudokite tik vadovaudamiesi instrukcijomis; pašaliniam asmeniui turi būti uždrausta prieiga prie spintos.
- Durys yra visada savaime užsidarančios ir jų negalima uždaryti rankiniu būdu.
- Visada turi būti palikta pakankamai erdvės, kad būtų galima nekludomai varstyti duris; durys turi būti laikomos uždarytos.
- Apmokyti ir (arba) įgaliotų specialistų pagalba išvengsite gedimų, pažeidimų ir korozijos, kurie gali atsirasti dėl netinkamo transportavimo.
- Laikykitės didžiausių leistinų sandėliavimo kiekių ribų, apkrovų ir t. t.
- „ION-LINE“ saugos spintos yra skirtos tik ličio jonų baterijų laikymui ir įkrovimui. Draudžiama jas laikyti kartu su kitomis (pavojingomis) medžiagomis.
- Jei dėl pasikeitusių naudojimo sąlygų kabelių angos tampa nebereikalingos, jas reikia uždaryti laikantis gamintojo nurodymų.
- **Laikykitės šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl didžiausio akumuliatorių dydžio ir bendrųjų sandėliavimo sąlygų.**

Montavimas ir aplinkos sąlygos



1.2. SAUGOS NURODYMAI DĖL LIČIO JONŲ BATERIJŲ LAIKYMO

- Laikykitės akumuliatoriaus gamintojo pateiktų laikymo nurodymų.
- Reikia atlikti rizikos analizę. Jos rezultatai lems, ar būtina imtis papildomų saugos priemonių, kad būtų iki minimumo sumažinta toksinių ir degių dujų susidarymo rizika darbo vietoje.

1.3. GARANTIJA

Dėl šio gaminio garantijos susitarėte jūs (klientas) ir jūsų specializuotas prekybos atstovas (pardavėjas). „asecos“, kaip gamintojas, suteikia 24 mėnesių garantiją naudojimo instrukcijoje išvardytiems gaminiams nuo pristatymo datos. Visus modelius, kaip su sauga susijusius įrenginius, kasmet turi patikrinti gamintojo įgalioti specialistai. Priešingu atveju kliento garantinė pretenzija gamintojui negalioja. Atkreipkite dėmesį, kad garantija nustoja negalioji ir tuo atveju, jei nepasitarus su gamintoju „asecos“ gręžiamos angos arba atliekamos modifikacijos.

1.4. INFORMACIJA APIE SPINTĄ

Spintos duomenys: žurnalas (pridedamas prie spintos)

Techninis brėžinys: priedas

Techniniai duomenys: lentelė priede

ION-CORE-90

Saugos spintos ličio jonų akumuliatoriams

Visapusiška priešgaisrinė apsauga, paremta pasiteisinusia evakuacijos ir pavojaus signalo perdavimo koncepcija. Aktyvaus sandėliavimo metu ličio jonų akumuliatoriai arba spintoje esantys akumuliatorių paketai įkraunami naudojant įkroviklį arba iš dalies išsikrauna (60–70 %).

Modelis	Ličio jonų akumuliatoriai		Integruota techninės ventiliacijos sistema	Gaisro gesinimo sistema	Perspėjimo sistema
	Laikymas	Įkrovimas			
IO90.195.060.CC.WDC	✓	✓			✓
IO90.195.120.CS.WDC	✓				✓
IO90.195.060.CS.WDC	✓				✓

1.5. ŽENKLINIMAS IR SIMBOLIAI ANT SPINTOS



90 minučių atsparumas ugniai iš vidaus ir išorės



Aukščiausias saugumo lygis – **NETAIKOMA CORE modeliams**



Su trijų taškų fiksavimo sistema – **NE CORE modeliuose**



Dūmų jutikliai dūmų stebėjimui



Labai aukštas dūmų nepralaidumas – **NETAIKOMA CORE modeliams**



Su papildomu VDMA 24994 sertifikatu – **NETAIKOMA CORE modeliams**



Su signalizacijos sistema







Durys užsidaro automatiškai – **IŠSKYRUS CORE modelius**



Su diferencijuotu pavojaus signalų perdavimu – **NETAIKOMA CORE modeliams**



2. TRANSPORTAS



DĖMESIO:

Į galutinę montavimo vietą spintą transportuokite vertikaliai su pririštu ir nuo slydimo apsaugotu kraituvu. Transportavimo fiksatorius, esančius durų jungtyse, galima nuimti tik tiesiogiai montavimo vietoje! Dėl netinkamo transportavimo gali būti paslėptai pažeista priešgaisrinė izoliacija! Galime užtikrinti reikiamą kokybę tik tuo atveju, jei spintą į naudojimo vietą transportuoja mūsų specialiai apmokyti darbuotojai.

2.1. SPINTOS APVERTIMAS



DĖMESIO:

Spintą galima apversti tik be trūkčiojimų! Naudojant laiptų robotą, laikykitės gamintojo nurodytų maksimalaus prietaiso keliamų apkrovų!

2.2. TRANSPORTAVIMO PAKUOTĖS IŠARDYMAS




DĖMESIO:

600 mm pločio spintos: cokolio vidinis įvažiavimo plotis yra 526 mm. Tai būtina turėti omenyje renkantis keltuvažį. Negalima naudoti įrenginių, kurių nešimo plotis didesnis už įvažiavimo plotį.


2.3. TRANSPORTAVIMAS PATALPOSE

- Galimas ir be apsauginių transportavimo įtaisų (standartiškai įdėti į durų angokraščius)

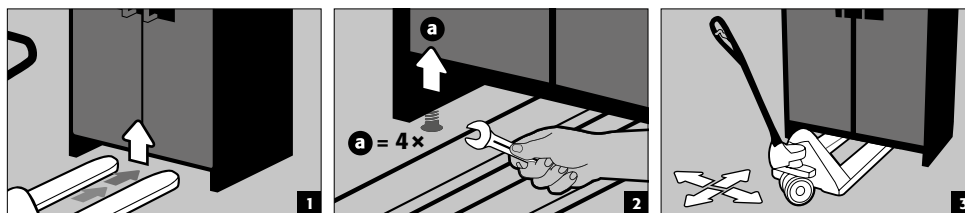


2.4. PAVERTIMAS ANT ŠONINĖS SIENOS


- Paversti ant šoninės sienos galima tik naudojant tam skirtus kampelius, kurių galima įsigyti papildomai (užsakymo Nr. 29556)

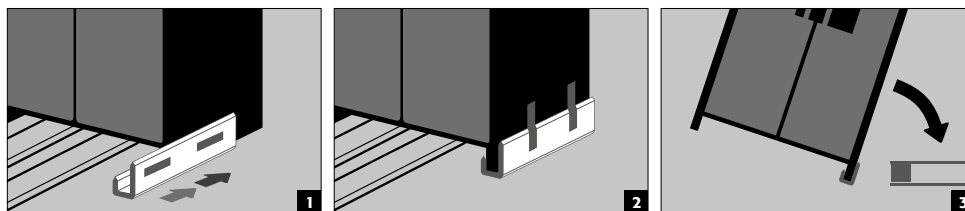

3. PASTATYMAS


3.1. SPINTŲ IŠLYGINIMAS

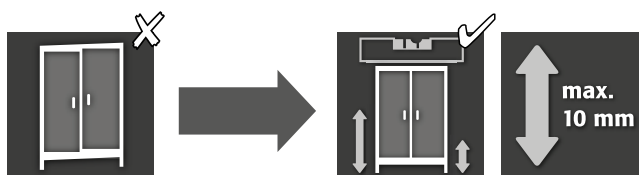

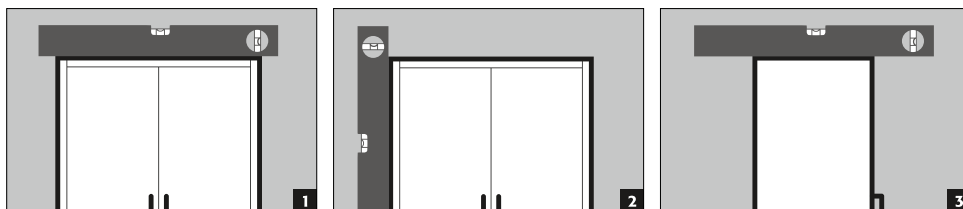

DĖMESIO:


Atidarant ir uždarant durų elementai neturi trintis į priešgaisrinius sandariklius, esančius durų staktoje! Automatinio uždarymo durys turi automatiškai užsidaryti iš bet kurios padėties, o spyną turi būti galima užrakinti!

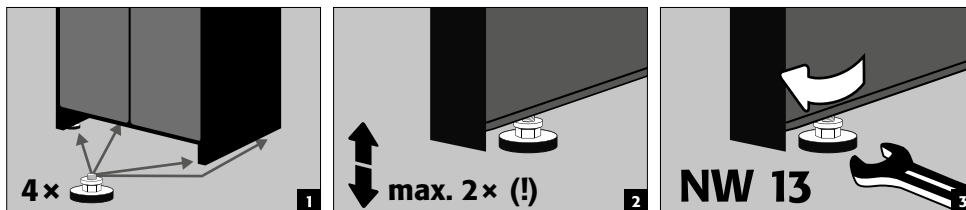

4. EKSPLOATAVIMO PRADŽIA


Prieš pradėdamas naudoti saugos spintą pirmą kartą, naudotojas turi patikrinti, ar ji nepažeista, pavyzdžiui, ar nėra sugedusių ar atsiskyrusių sandarinimo elementų, ar durų elementai (vyriai, užraktų sistemos, jei taikoma, durų pritraukimo mechanizmai ir durų atidarymo ribotuvi) teisingai sureguliuoti ir tinkamai veikia. Spintą ir priedus naudokite tik tada, jei jie yra tinkamos būklės.

4.1. PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO ŠALTINIO

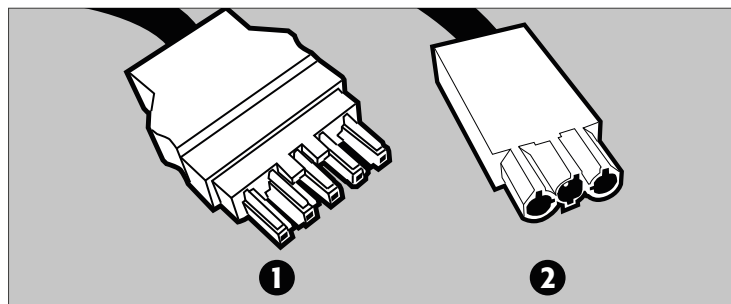


- ❶ Maitinimo kištukinė jungtis
- ❷ Bepotencialis perjungimo kontaktas

Jungtys viršutinėje dalyje:

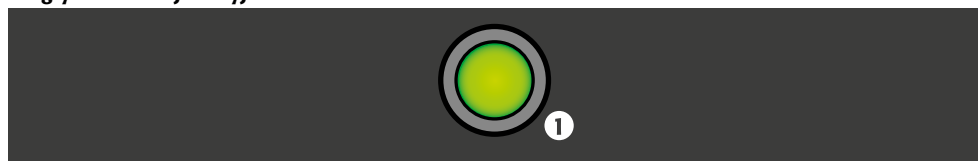


❶ LED: Veikia (žalia) / Gedimas (raudona)

Jungtis prie elektros tinklo

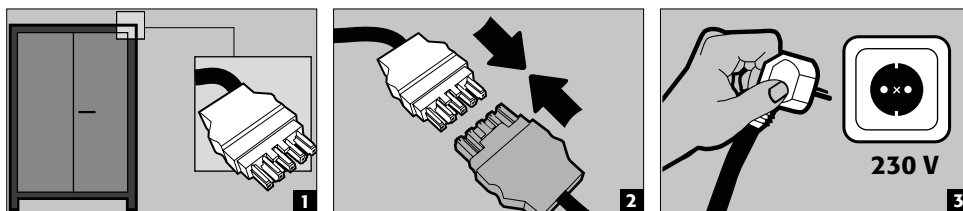


IO90.195.060.CC.WDC:
prijungimas prie 400 V
elektros tinklo (pasirenkama
su preke Nr. 38038)

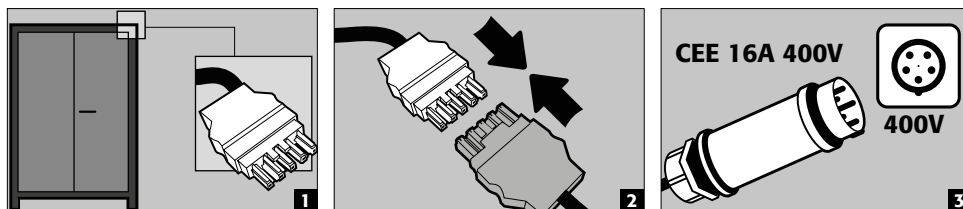

PASTABA:

Vėliau galima lengvai įrengti jungtį, todėl nereikia kištis į elektros komponentus. Maitinimo grandinė turi būti apsaugota maksimaliu 16 A saugikliu. Elektros apsauga pagal vietinius standartus turi būti įrengta vietoje. Spintos neturi savo RCD apsauginio jungiklio ar LS jungiklio.

4.2. SAVITIKRA

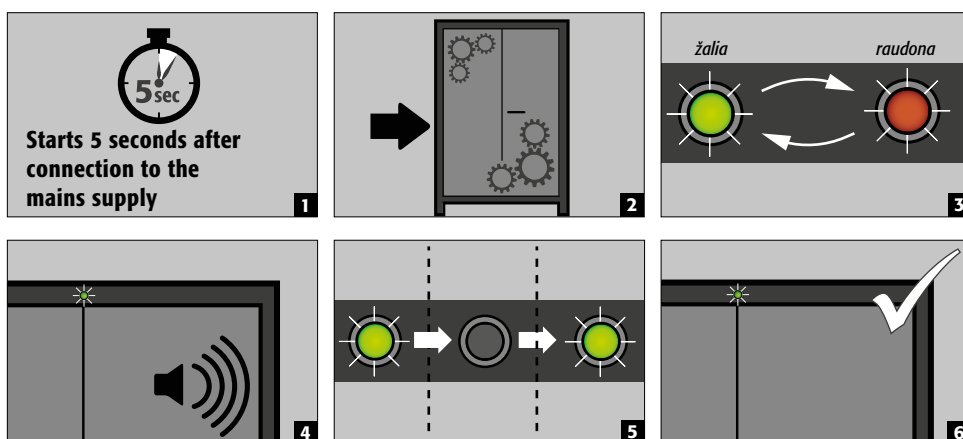

DĖMESIO

Jei savikontrolės testas nebaigiasi nuolat degančiu žaliu šviesos diodu, žr. 9.1 punktą

4.3. BEIŅAMPINIS JUNGIAMASIS KONTAKTAS




NURODYMAS:

Bepotencialis signalizacijos kontaktas naudojamas signalui perduoti į valdymo centrą / valdymo patalpą. Tiesioginis integravimas į gaisrinės signalizacijos valdymo pultą (GSVP) nerekomenduojamas ir gali būti atliekamas tik pasikonsultavus su asmeniu, kuris atsakingas už sistemą.

Tačiau iš esmės visada rekomenduojama naudoti kontaktą signalo perdavimui į įrengtą valdymo centrą / valdymo patalpą!

Bepotencialis perjungimo kontaktas visada turi būti prijungiamas vietoje (tai nėra aptarnavimo paslauga).

Kontaktų padėtis – įprastas veikimas: „L“ ir „1“ sujungti; pavojaus signalas arba maitinimo sutrikimas: „L“ ir „2“ sujungti

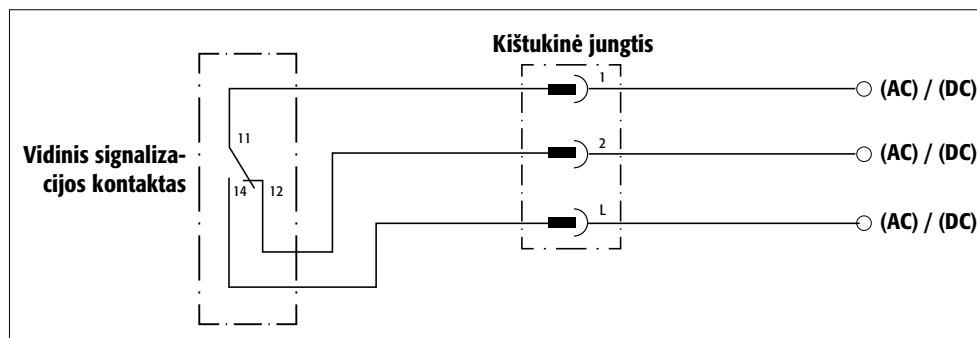

Prijungimo nurodymai

- Norėdami prijungti, naudokite tik komplekte esantį kištuko priedą (rudos spalvos).
- Prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas
- Vidinis perjungimo kontaktas skirtas ne didesnei kaip 24 V nuolatinės srovės įtampai arba 230 V kintamosios srovės įtampai.

- Didžiausia leistina srovinė apkrova yra 5 A esant 230 V kintamosios srovės įtampai ir 10 A esant 24 V nuolatinės srovės įtampai.
- Vidinis perjungimo kontaktas yra keitimo kontaktas, todėl pavojaus atveju, priklausomai nuo poreikio, gali būti užklausta perjungimo būseną „atidaryta“ arba „uždaryta“.

5. UŽDARYMAS

5.1. BENDRA INFORMACIJA


- Spintelės galima atidaryti paspaudus durų rankeną (žr. 5.2)
- Be to, jos yra įrengtos automatine durų uždarymo sistema.
- Durys užsirakina, kai tik savaime užsidaro
- Atidarytos durys nuolat užsidaro savaime



DĖMESIO:

Jei nesuteikiama prieiga prie spintos turinio, savininkas ir (arba) naudotojas turi užtikrinti, kad visos durys būtų uždarytos. Iš esmės reikia atkreipti dėmesį, kai spintose nėra avarinio atidarymo įtaiso, t. y. įstrigę asmenys negali savarankiškai išsilaivinti!

5.2. DURŲ ATIDARYMAS IR UŽDARYMAS

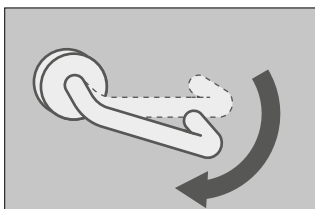

- Norint atidaryti duris, reikia nuspausti durų rankeną žemyn ir atidaryti duris
- Visada atidaromos abi durys vienu metu
- Priešingu atveju jos nuolat užsidaro savaime ir, paleidus rankeną, savaime užsifiksuoja

5.3. UŽDARYMAS SU AUTOMATINIŲ DURŲ UŽDARYMU: TSA



DĖMESIO:

Durys užsidaro ir užsirakina automatiškai. Neuždarykite durų rankomis, nes tai gali sugadinti mechanizmą!


5.4. DURŲ BLOKAVIMAS UŽDARYMO METU



DĖMESIO:


Jei durys uždarymo metu yra užblokuotos ir negali visiškai užsidaryti, spinta signalizuoja apie gedimą. LED lemputė mirksi ir skamba intervalinis signalas. Pašalinkite blokadą, durys automatiškai užsidarys ir gedimo pranešimas išnyks.

5.5. PILIŲ STATYBA



- Spintelėse įrengtos profilio cilindrinės spynos su užrakto padėties indikatoriumi.
- Jie gali būti integruoti į užraktų sistemą.
- Reikia naudoti profilio puscilindrą (30/10) su reguliuojamu užraktu.

5.6. MECHANINIS AVARINIS ATRAKINIMAS

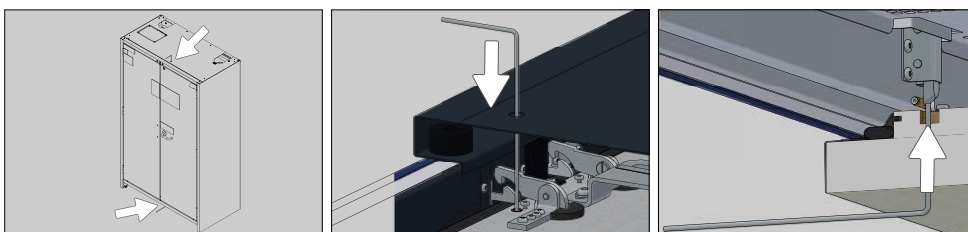

- Jei durys, pvz., užstrigo dėl stumiamųjų strypų gedimo, jos lieka užrakintos.

- Rekomenduojama atlikti šį avarinio atrakinimo procesą dviese!

Atlikite šiuos veiksmus:

- Pritvirtinkite du pridedamus avarinio atrakinimo kabliukus prie spintos viršutinės ir apatinės dalies (žr. paveikslėlių).
- Įspauskite abu kabliukus į tam skirtas skylutes ir įveikite pasipriešinimą. Taip užraktas bus pakeltas prieš esamą spyruoklės įtempimą.
- Kai sklendė pakelta, duris galima atidaryti rankiniu būdu.

5.7. RAKINAMŲJŲ SPINTELIŲ SISTEMA (PASIRENKAMA)


- Spintelės užrakinamos rankiniu būdu, kiekviena turi cilindrinę spyną su atskiru raktų komplektu
- Papildomas pagrindinis raktas atrakina visus 7 seifus
- Spintelės ir raktus galima individualiai sunumeruoti naudojant pridedamą raktų pakabukų rinkinį ir lipdukus
- Kiekvienoje spintelėje yra bent viena elektros lizdas.

6. VIDAUS ĮRANGA


6.1. APATINIS SURINKIMO PADĖKLAS

Nuotėkis:

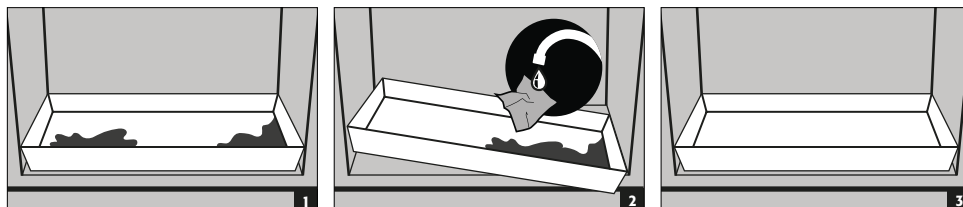

- Skystis surinkimo vonioje turi būti surenkamas naudojant tinkamas priemones.
- Priemones pasirenka pats naudotojas.

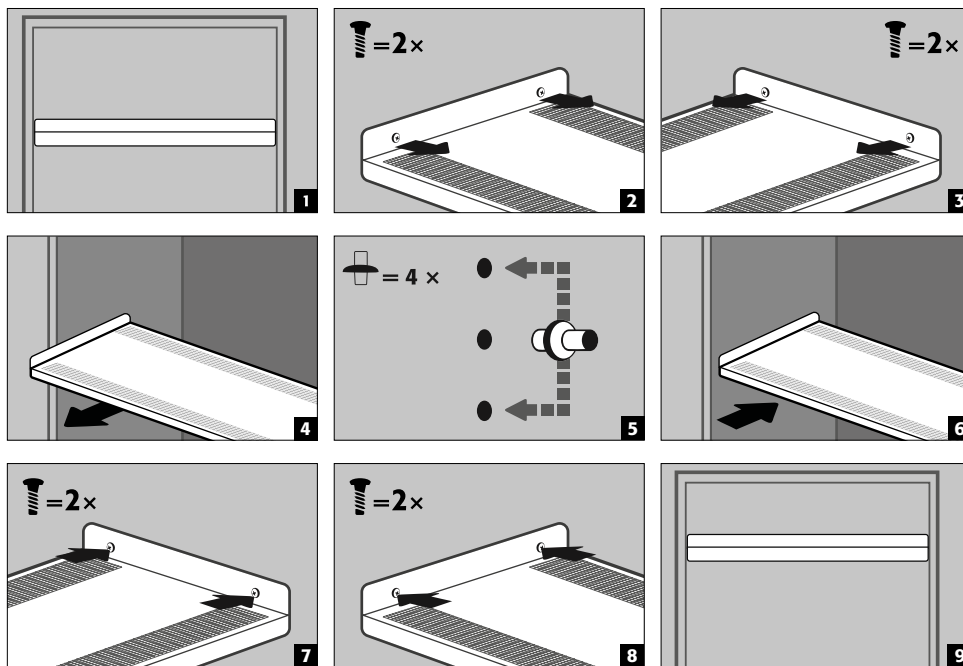

6.2. LENTYNOS (REGULIUOJAMO AUKŠČIO)



DARBINĖ APKROVA (KG)

IO90.195.120.CS.WDC	IO90.195.060.CC.WDC IO90.195.060.CS.WDC
 max. 75 kg	 max. 25 kg

**DĖMESIO:**

Atminkite dėmesį, kad kraunant è spintas akumulatorius susidaro dinaminès jėgos. Akumulatorius į spintą visada dėkite atsargiai!

**DĖMESIO:**

Apatinès lentynos / antros ištraukiamos lentynos ir maitinimo juostų su kištukiniais lizdais padėties keisti negalima.

6.3. BENDRA MAITINIMO JUOSTŲ SU KIŠTUKINIAIS LIZDAIS GALIA

Standartinė: 1 fazės, 230 V

Versija	EU	CH	UK	FR	kiti regionai:
Saugiklis	16 A	10 A	13 A	16 A	Kreipkitės į vietinį „asecos“ kontaktinį asmenį. Maksimali galia ir saugiklis gali skirtis.
Maks. galia	3,68 kW	2,3 kW	2,99 kW	3,68 kW	

Pasirenkama: 3 fazių, 400 V (priedo prekės nr. 38038)

Versija	EU	CH	UK	FR	kiti regionai:
Saugiklis	2 x 16 A	2 x 10 A	2 x 13 A	2 x 16 A	Kreipkitės į vietinį „asecos“ kontaktinį asmenį. Maksimali galia ir saugiklis gali skirtis.
Maks. galia	7,36 kW	4,6 kW	5,98 kW	7,36 kW	

**DĖMESIO:**

Sistemos apkrova turi būti kuo tolygiau paskirstyta naudojant visas maitinimo juostas su kištukiniais lizdais! Vienos maitinimo juostos su kištukiniais lizdais negalima apkrauti didesne galia, nei maks. galia vienai fazei (žr. lentelę)! Vietoje turi būti įrengti reikiami saugikliai!

7. SANDĖLIAVIMAS

7.1. BENDRO POBŪDŽIO NURODYMAI DĖL AKUMULIATORIŲ

**DĖMESIO:**

Akivaizdžiai pažeistų ličio jonų akumuliatorių niekada nesandėliuokite pastatų viduje. Nedelsdami išmeskite juos į tam skirtus transportuoti leidžiamus konteinerius ne pastato viduje.

**DĖMESIO**

Spintose galima laikyti tik baterijas, kurių maksimalus svoris neviršija 15 kg.

7.2. SANDĖLIAVIMO IR ĮKROVIMO NURODYMAI

Sandėliavimas

- Naujas ir naudotas ličio jonų baterijas saugos spintoje rekomenduojama laikyti atskirai (atskirose lentynose).

Užimamas lentynų plotas (I090.195.XXX.XX.WDC)

Šiam baziniam modeliui „asecos“ rekomenduoja 1 kWh apkrovą vienam sandėliavimo lygiui.

8. DŪMŲ JUTIKLIS - SLĖGIO IŠLYGINIMAS

8.1. DŪMŲ DETEKTORIUS

**DĖMESIO**


Visa signalizacijos sistema veikia tik esant maitinimui iš elektros tinklo. Įmontuotas dūmų jutiklis yra visos signalizacijos sistemos dalis (tiesioginis maitinimas). Esant elektros tiekimo sutrikimui, jutikliai veikia mažiausiai 120 minučių.

8.2. SLĖGIO SUMAŽINIMAS

Visuose „ION-LINE“ modeliuose viršutinėje dalyje įmontuota slėgio išlyginimo sklendė. Esant trumpalaikiam ekstremaliam slėgio padidėjimui spintos viduje, ji trumpam atsidaro, kad būtų užtikrintas saugios spintos sandarumas (durys lieka uždarytos).

9. KLAIDA - KLAIDINGI PAVOJAUS SIGNALAI

9.1. SAVITIKROS METU ĮVYKO KLAIDA

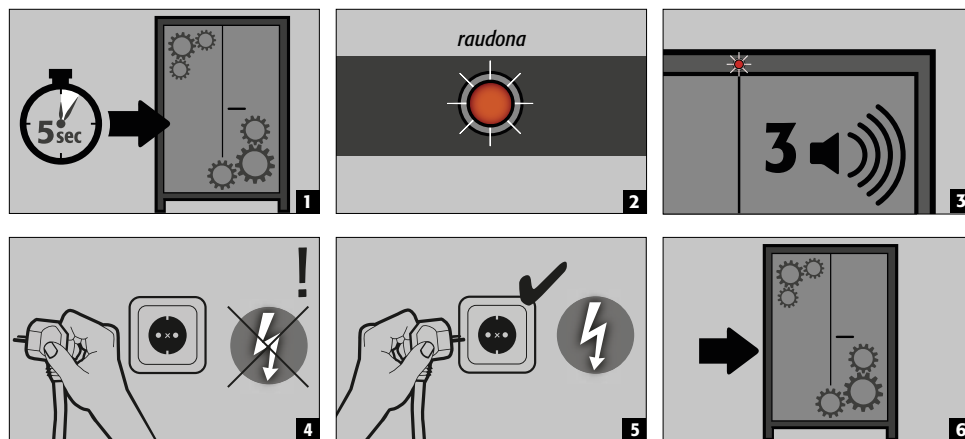

DĖMESIO

Atjungus ir vėl prijungus maitinimą, savikontrolė prasideda iš naujo. Jei ji vėl baigiasi klaida, kreipkitės į „asecos“ aptarnavimo skyrių.

9.2. DŪMŲ DETEKTORIUS – KLAIDINGAS PAVOJAUS SIGNALAS


- Kelioms sekundėms atjungus maitinimą, dūmų detektorius nustatomas iš naujo ir sistema ima veikti įprastu režimu.

10. PAVOJAUS SIGNALŲ APŽVALGA

10.1. SUTRIKIMŲ IR PAVOJAUS SIGNALŲ APŽVALGA

ĮVYKIS	LED	GARSINIS PAVOJAUS SIGNALAS	PRIEMONĖS
Savitikros metu įvyko klaida	Raudona	3 signaliniai garsai	1.) Perkraukite išjungdami iš elektros tinklo Jei klaida neišnyksta: 2.) Susisiekite su techninės pagalbos tarnyba
Elektros tiekimo sutrikimas	mirksi raudona kas 20 sekundžių	3 trumpi signaliniai garsai kas 60 sekundžių	Patikrinkite elektros energijos šaltinį
Dūmų jutiklis	mirksi raudonai	greitas garso intervalas (kas 0,25 sekundės)	žr. 10.2
Durys negali uždaryti per 60 sekundžių	žalia mirksinti	Garso intervalas kas 1 sek.	pašalinkite blokadą

10.2. DŪMŲ JUTIKLIS

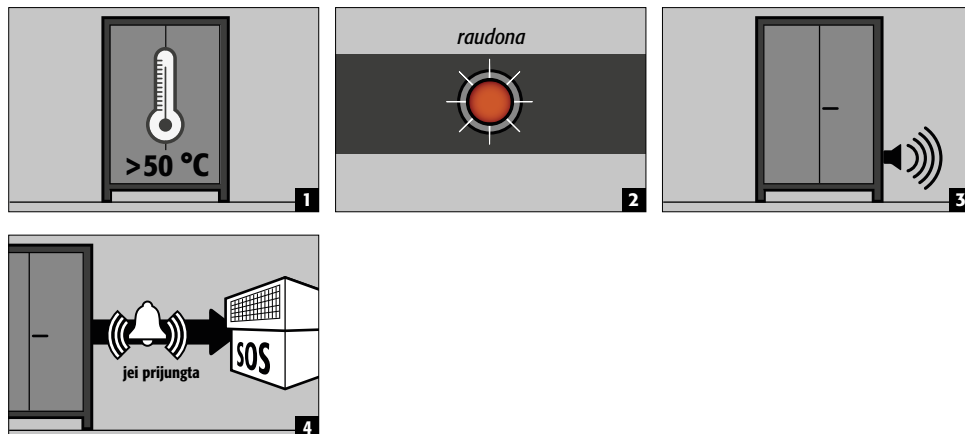

Priemonės

- Neatidėliotinas sistemos patikrinimas, atliekamas **specialistų (pvz., ugniagesių komandos)**.
- Po to – reikiamų priemonių inicijavimas.
- Jeigu dūmų detektorius daugiau neaptinka spintoje dūmų susidarymo, sistema gali būti vėl nustatyta į įprastą veikimo režimą, trumpam atjungus ją nuo maitinimo tinklo.

11. DEGANTYS AKUMULATORIAI - GAISRAS - ŠALINIMAS

11.1. SPINTOS ATIDARYMAS PO GAISRO



DĖMESIO:

Atidarykite spintą tik tada, kai ji atvės. Šis laikas 6 kartus ilgesnis nei gaisro trukmė! Spintą gali atidaryti tik įgalioti specialistai (pvz., ugniagesių komanda)!

Priklausomai nuo gaisro trukmės, galėjo susidaryti degus garų-oro mišinys, todėl, prieš atidarydami spintas, 10 metrų spinduliu nuo spintų pašalinkite visus užsiliepsnojimo šaltinius.

Naudokite tik kibirkščių nekeliančius įrankius! Atidarykite spintas labai atsargiai!

11.2. ŠALINIMAS



Modelius galima išardyti ir rūšiuoti, kad juos būtų galima utilizuoti.

12. SAUGOS PATIKRINIMAS

Spintos, kaip su sauga susiję įrenginiai, turi būti tikrinamos bent kartą per metus (pagal Darbo vietų reglamento 4 straipsnio 3 dalį, Darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reglamento 10 straipsnį ir Darbdavių civilinės atsakomybės draudimo asociacijos taisyklę DGUV-R 108-007). Kito patikros terminą rasite patikrinimo lipduke, esančiame išorinėje durų pusėje. Šią metinę patikrą gali atlikti tik įgaliotas „asecos“ darbuotojas, laikydamasis būtinų atsargumo reikalavimų ir siekdamas užtikrinti jūsų garantines pretenzijas gaisro atveju (taip pat žr. mūsų techninio aptarnavimo brošiūrą).

Reikiama techninė priežiūra nurodoma ant spintos durų pritvirtintame patikros lipduke.

Atliekant metinę patikrą, be visų su sauga susijusių komponentų, taip pat tikrinamas dūmų detektorius ir pavojaus signalo perdavimo sistema.

12.1. VALYMAS

Spintas galima valyti švelniu buitiniu valikliu ir minkšta šluoste.

Gedimo atveju kreipkitės į specializuotą prekybos atstovą, kad spinta būtų suremontuota naudojant originalias dalis.

12.2. KONTAKTINĖ INFORMACIJA



KONTAKTAI

Jei nustatėte defektų ar turite skundų dėl mūsų gaminių (tiek per garantinio aptarnavimo laikotarpį, tiek jam pasibaigus), norėdami paprašyti atlikti saugos patikrinimą arba sudaryti techninio aptarnavimo sutartį, kreipkitės į mūsų aptarnavimo karštąją liniją adresu:

Tel: +49 1805 92 20 92 | service@asecos.com

LT

13. TECHNINIAI DUOMENYS

ION-CORE-90		IO90.195.060.CC.WDC	IO90.195.060.CS.WDC	IO90.195.120.CS.WDC
Tipo klasė		90	90	90
Išoriniai matmenys P x G x A	mm	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	450 x 503 x 1647	450 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647
Tuščios spintos svoris	kg	305	300	480
Paviršiaus apkrova	kg/m ²	935,50	930,00	560,55
Ištraukiamojo oro jungtis	NW	75	75	75
Transportavimo cokolio angos šakėms įkišti plotis	mm	526	526	1120
Transportavimo cokolio angos šakėms įkišti aukštis	mm	90	90	90
Lentynų darbinė apkrova (kai tolygiai paskirstyta)	kg	25	25	75


Elektrotechniniai duomenys

Vardinė įtampa	V	230/400	230	230
Dažnis	Hz	50/60	50/60	50/60
Energijos sąnaudos veikimo metu	W	3	3	3


Bendra kištukinių lizdų galia

		EU	CH	UK	FR/BE
Apsauga (vienfazė)	A	16	10	13	16
Maks. galia (1 fazė)	kW	3,68	2,3	2,99	3,68
Apsauga (dvifazė)	A	2 x 16	2 x 10	2 x 13	2 x 16
Maks. galia (2 fazės)	kW	7,36	4,6	5,98	7,36


14. TECHNINIS BRĖŽINYS

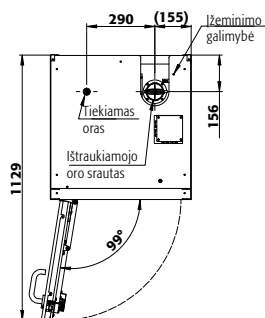

IO90.195.060.CC.WDC

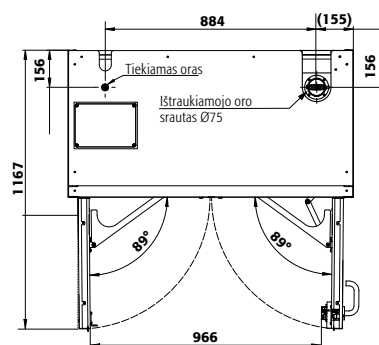

IO90.195.120.CS.WDC

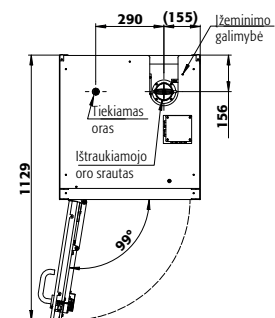

IO90.195.060.CS.WDC

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

☎ +49 6051 92200
☎ +49 6051 922010
✉ info@asecos.com

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huygensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

☎ +31 172 506476
☎ +31 172 506541
✉ info@asecos.nl

asecos SARL

Sécurité et protection de l'environnement
7 rue du Pré Chaudron
FR-57070 Metz

☎ +33 3 87 78 62 80
✉ info@asecos.fr

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, Planta 11
08130 – Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

☎ +34 935 745911
☎ +34 935 745912
✉ info@asecos.es

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House
Stores Road
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

☎ +44 1332 415933
✉ info@asecos.co.uk

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
c/o Schumann Burghart LLP
1 Penn Plaza, Suite 4440
New York, NY 10119, USA

☎ +1 (917) 362 5014
☎ +49 6051 922010
✉ info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

☎ +41 62 754 04 57
☎ +41 62 754 04 58
✉ info@asecos.ch

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Typsnittsgatan 4
754 54 Uppsala

☎ +46 18 34 95 55
✉ info@asecos.se