

LV

EP.V.35874.02 | 11/2025

asecos®



**ION**<sub>LINE</sub> **PRO**

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Drošības skapji litija jonu bateriju  
uzglabāšanai un uzlādei

# ION<sub>LINE</sub>

## ION-CORE-90



IO90.195.060.CC.WDC



IO90.195.120.CS.WDC



IO90.195.060.CS.WDC



asecos GmbH  
Klientu apkalpošanas dienests  
Weiherfeldsiedlung 16–18  
D-63584 Grundava

(Gründau) Fakss: +49 60 51 - 92 20-10  
E-pasts: service asecos.com

## Jūsu personīgā dokumentācija asecos drošības glabāšanas skapim

Cienijamais klient,

Iegādājoties asecos drošības skapi, jūs esat veicis izšķirošu ieguldījumu jūsu ēkas drošībā. Jūsu priekšā ir inovatīvs produkts, kas izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, kas garantē visaugstāko kvalitāti.

Asecos drošības skapji ir ar pilnīgu apstiprinājuma dokumentāciju. Mēs arhivēsim jūsu apstiprinājuma dokumentus par katru atsevišķu skapi, līdz nepieciešamības gadījumā (piemēram, uzņēmuma pārbaude vai tamlīdzīgi) tos pieprasīsiet no mums, izmantojot šo veidlapu.

Lai to izdarītu, vienkārši atdaliet/nokopējiet šo veidlapu un nosūtiet to mums pa faksu, norādot savu adresi un skapja sērijas numuru.

Ar cieņu asecos GmbH

### Saziņas veidlapa

**Uzņēmums**

**Iela**

**PASTA INDEKSS**

**Pilsēta**

**Kontaktpersonas vārds un uzvārds**

**E-pasts**

**Tālrunis**

**Drošības skapju sērijas numuri**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient,

pateicamies, ka iegādājāties mūsu uzņēmuma drošības skapi, ar kuru Jūs esat veicis izšķirošu ieguldījumu Jūsu ēkas drošībai. Mūsu drošības skapi nodrošina drošu un ērtu bistamo vielu uzglabāšanu darba vietā.

Izlasiet šo lietošanas instrukciju ļoti rūpīgi. Detalizēti iepazīstieties ar mūsu drošības skapi priekšrocībām un lietošanas ērtumu. Tas jums atvieglo ikdienas darbu ar bistamām vielām.



Liels paldies  
Jūsu asecos komanda

<b>1. PAZIŅOJUMI • POLITIKAS • GARANTĪJA</b>	<b>5</b>
1.1. Vispārīgi drošības norādījumi	5
1.2. Drošības norādījumi par litija jonu bateriju uzglabāšanu	5
1.3. Garantija	5
1.4. Informācija par skapi	5
1.5. Marķējums un simboli uz korpusa	6
<b>2. TRANSPORTS</b>	<b>6</b>
2.1. Skapja apgāšana	6
2.2. Transporta iepakojuma noņemšana	7
2.3. Transportēšana uzņēmumā	7
2.4. Sasvēršana uz sāniem	7
<b>3. UZSTĀDĪŠANA</b>	<b>7</b>
3.1. Skapju izlidzināšana	7
<b>4. NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ</b>	<b>8</b>
4.1. Savienojums ar barošanas avotu	8
4.2. Pašpārbaude	9
4.3. Bezpārsprieguma slēgšanas kontakts	9
<b>5. SLĒGŠANA</b>	<b>10</b>
5.1. Vispārīgi	10
5.2. Durvju atvēršana un aizvēršana	10
5.3. Slēgšana ar automātisku durvju aizvēršanu: TSA	10
5.4. Durvju bloķēšana aizvēršanas laikā	10
5.5. Pils izpildījums	10
5.6. Mehāniska avārijas atslēgšana	10
5.7. Slēdzamo nodalījumu sistēma (izvēles iespēja)	11
<b>6. IEKŠĒJAIS APRĪKOJUMS</b>	<b>11</b>
6.1. Grīdas savākšanas paplāte	11
6.2. Plaukti (regulējams augstums)	11
6.3. Kontakligzdu paneļu kopējā jauda	12
<b>7. UZGLABĀŠANA</b>	<b>12</b>
7.1. Vispārīgi norādījumi par baterijām	12
7.2. Norādījumi par uzglabāšanu un uzlādi	12
<b>8. DŪMU DETEKTORS • SPIEDIENA SAMAZINĀŠANA</b>	<b>12</b>
8.1. Dūmu detektors	12
8.2. Spiediena samazināšana	13
<b>9. KĻŪDAS • VILTUS TRAUKSMES</b>	<b>13</b>
9.1. Pašpārbaudes kļūdas	13
9.2. Dūmu detektors – viltus trauksme	13
<b>10. TRAUKSMJU PĀRSKATS</b>	<b>13</b>
10.1. traucējumi un trauksmju pārskats	13
10.2. Dūmu detektors	14
<b>11. AKUMULATORA DEGŠANA • UGUNSGRĒKS • LIKVIDĀCIJA</b>	<b>14</b>
11.1. Skapja atvēršana pēc ugunsgrēka	14
11.2. Utilizācija	14
<b>12. TEHNISKĀ DROŠĪBAS PĀRBAUDE</b>	<b>14</b>
12.1. Tīrīšana	14
12.2. Kontakti	15
<b>13. TEHNISKIE DATI</b>	<b>15</b>
<b>14. TEHNISKAIS RASĒJUMS</b>	<b>15</b>

## 1.1. VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Ievērojiet likumus un noteikumus, kas attiecas uz rīcību ar litija jonu baterijām, kā arī šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.
- Elektroinstalācijas darbi jāveic, iekārtas atvienojot no sprieguma un kvalificētiem elektriķiem - skatiet arī spēkā esošos nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus, VDE noteikumus un vietējā enerģijas piegādātāja noteikumus.
- Elektronisko komponentu vispārīgie bojājumi nekavējoties jāsalabo asecos darbiniekam.
- Pirms drošības skapja pirmās lietošanas reizes lietotājam jāpārbauda, vai skapim nav bojājumu.
- Izmantojiet uzlādes ierīces tikai ar nesektiem un nebojātiem tīkla pieslēguma kabeliem.
- Uzstādīšanas vietā saskaņā ar parastajiem vietējiem standartiem jāinstalē elektriskie drošinātāji (skapjiem nav sava noplūdstrāvas aizsargslēdža vai līnijas drošinātāja)
- Jāievēro uzstādīšanas nosacījumi.
- Jāievēro tehniskā uzrauga norādījumi.
- Ievērojiet nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus un darba vietas direktīvu.
- Pārliecinieties, ka nepieciešamās drošības pārbaudes veic **tikai pilnvaroti speciālisti**, izmantojot **oriģinālās rezerves daļas**.
- Skapi izmantojiet tikai pēc instruktažas; nepiederošām personām ir jāizvairās tam piekļūt.
- Durvis vienmēr aizveras pašas, tās nedrīkst vērt ciet manuāli
- Durvju vēršanās zonai vienmēr ir jābūt brīvai; durvis jātur aizvērtas.
- Ar apmācītu/autorizētu personālu jūs novēršat darbības traucējumus, bojājumus un korozijas bojājumus, kas var rasties nepareizas transportēšanas rezultātā.
- Ievērojiet maksimālos glabāšanas daudzuma, slodzes u. c. ierobežojumus.
- ION-LINE drošības skapji ir paredzēti vienīgi litija jonu bateriju uzglabāšanai un uzlādēšanai. To vienlaicīga uzglabāšana kopā ar citām (bīstamām) vielām nav atļauta.
- Ja kabelu atveres vairs nav nepieciešamas jauno ekspluatācijas apstākļu dēļ, tās jāaizver saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- **Ievērojiet šajā instrukcijā sniegtās norādes par maksimālo lielumu un bateriju vispārīgo uzglabāšanu.**

### Uzstādīšana un vides apstākļi



## 1.2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI PAR LITĪJA JONU BATERIJU UZGLABĀŠANU

- Ievērojiet baterijas ražotāja norādījumus par uzglabāšanu.
- Ir jāveic riska analīze. Tās rezultāti noteiks, vai ir nepieciešami papildu drošības pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu toksisku un uzliesmojošu gāzu risku darba vietā.

## 1.3. GARANTĪJA

Par šī produkta garantiju vienojaties jūs (klients) un jūsu specializētais tirgotājs (pārdevējs). asecos kā ražotājs sniedz 24 mēnešu garantiju no piegādes datuma produktiem, kas minēti lietošanas instrukcijā. Visiem modeļiem, kā drošības tehnikas līdzekļiem, ir jāveic ikgadēja pārbaude, ko veic ražotāja pilnvarots speciālists. Pretējā gadījumā klienta garantijas prasība pret ražotāju zaudē spēku. Ņemiet vērā, ka garantijas prasība nav spēkā arī tad, ja tiek izurbti caurumi vai veikta pārbūve, nekonsultējoties ar ražotāju asecos.

## 1.4. INFORMĀCIJA PAR SKAPI

Skapja dati: Borta rokasgrāmata (atrodas skapī)

Tehniskais rasējums: Pielikums

Tehniskie dati: Pielikumā iekļautā tabula

### ION-CORE-90

Drošības skapji litija jonu baterijām

Visaptveroša ugunsdrošība ar pārbaudītu evakuācijas un trauksmes pārsūtīšanas koncepciju. Aktīvā uzglabāšanā litija jonu baterijas vai akumulatoru bloki ar uzlādes ierīces palīdzību tiek uzlādēti vai daļēji izlādējas (60-70%).

Modelis	Litija jonu akumulatori		iebūvēts tehn. spied. samaz. vārsts	Ugunsgrēka dzēšanas sistēma	Brīdinājuma sistēma
	Uzglabāšana	Uzlāde			
IO90.195.060.CC.WDC	✓	✓			✓
IO90.195.120.CS.WDC	✓				✓
IO90.195.060.CS.WDC	✓				✓

## 1.5. MARĶĒJUMS UN SIMBOLI UZ KORPUSA



90 minūšu ugunsdrošība iekšpusē un ārpusē



Augstākais drošības līmenis – **NEATTIEKAS uz CORE modeļiem**



Ar trīspunktu fiksāciju – **NEATTIEKAS uz CORE modeļiem**



Dūmu detektori dūmu gāzu uzraudzībai



Ļoti augsta dūmu necaurlaidība – **NEATTIEKAS uz CORE modeļiem**



Ar papildu VDMA 24994 sertifikāciju – **NEATTIEKAS uz CORE modeļiem**



Ar signalizācijas sistēmu




Durvis aizveras automātiski – **izņemot CORE modeļus**



Ar diferencētu trauksmes signāla pārsūtīšanu – **NEATTIEKAS uz CORE modeļiem**

## 2. TRANSPORTS

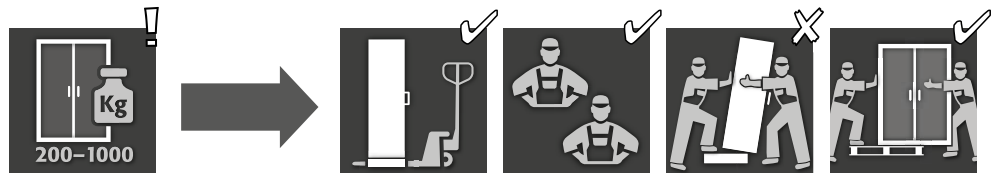


### UZMANĪBU:

Uz galīgo uzstādīšanas vietu skapi ar pacelēju transportējiet vertikāli, sasietu un nostiprinātu pret noslīdēšanu. Durvju savienojumu transportēšanas fiksatorus drīkst noņemt tikai tieši uzstādīšanas vietā! Nepareiza transportēšana var izraisīt slēptus ugunsdrošības izolācijas bojājumus!

Mēs varam garantēt nepieciešamo kvalitāti tikai tad, ja skapi uz lietošanas vietu transportē mūsu speciāli apmācīts personāls.

### 2.1. SKAPJA APGĀŠANA

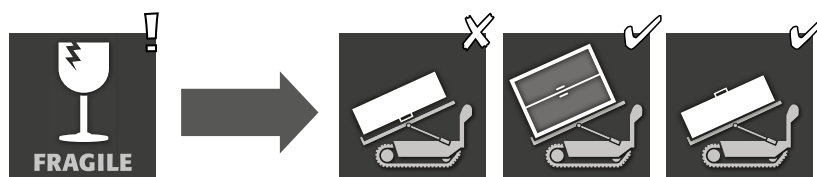

### Uzmanību:

Skapja pagriešana jāveic vienmērīgi! Lietojot kāpņu robotu, ievērojiet ražotāja norādīto ierīces maksimālo celtnespēju!

## 2.2. TRANSPORTA IEPAKOJUMA NOŅEMŠANA




### UZMANĪBU:

Skapji ar platumu 600 mm: pamatnes iekšējais iebraukšanas platums ir 526 mm. To obligāti ņemiet vērā, izvēloties pacēlāju! Nedrīkst izmantot iekārtas, kuru nesamā platums pārsniedz iebraukšanas platumu.


## 2.3. TRANSPORTĒŠANA UZŅĒMUMĀ

- Ir iespējama arī bez transporta drošinājumiem (parasti tie ir ielikti durvju spraugās)

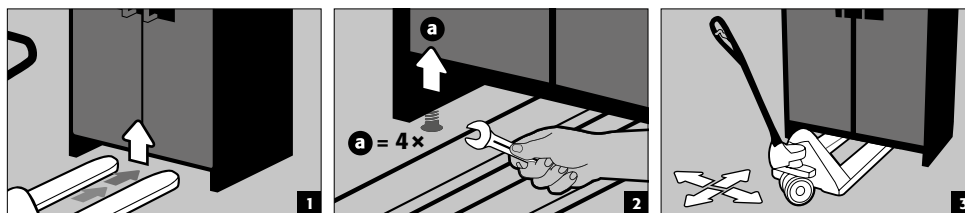


## 2.4. SASVĒRŠANA UZ SĀNIEM


- Sasvērt uz sāniem iespējams tikai ar izvēles piederumu - sasveres leņķi (pasūt. Nr. 29556)

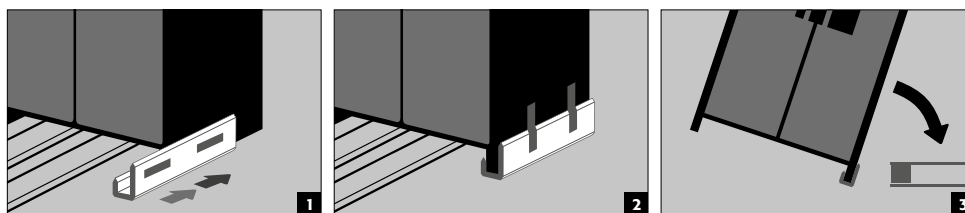


## 3. UZSTĀDĪŠANA

### 3.1. SKAPJU IZLĪDZINĀŠANA

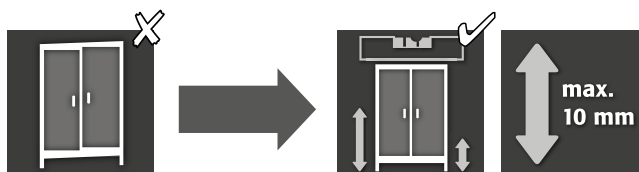


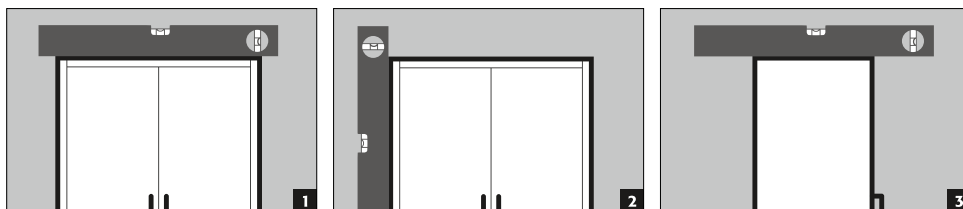**UZMANĪBU:**

Atverot un aizverot durvis, durvju elementi nedrīkst berzēt durvju ielaiduma ugunsdrošos blīvējumus! Durvīm ar automātisko aizvēršanos ir jāaizveras automātiski no jebkuras pozīcijas, un slēdzenī ir jāspēj aizslēgties!

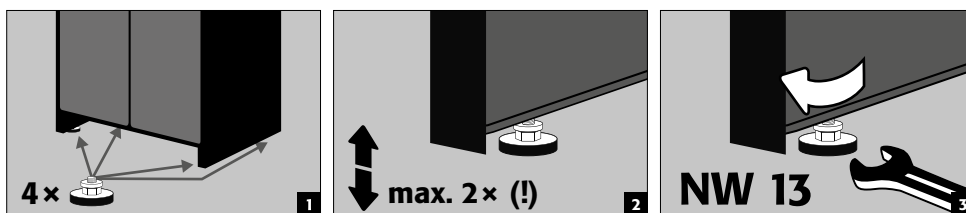
**4. NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ**

Pirms drošības skapja pirmās ekspluatācijas uzsākšanas lietotājam jāpārbauda, vai tas nav bojāts, piemēram, vai nav bojātu vai atdalītu blīvējošo elementu, vai ir pareizi noregulēti un pareizi darbojas durvju elementi (eņģes, slēdzenes, durvju aizvērējs un durvju atvēršanas sistēma, ja tāda ir). Izmantojiet skapi un piederumus tikai tad, ja tie ir atbilstošā stāvoklī.

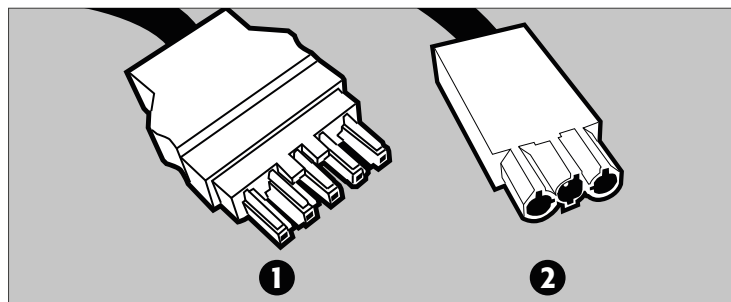**4.1. SAVIENOJUMS AR BAROŠANAS AVOTU**


- 1 Tikla spraudņa savienotājs
- 2 Bezpotenciāla pārslēdzējkontakts

Pieslēgumi augšpusē:

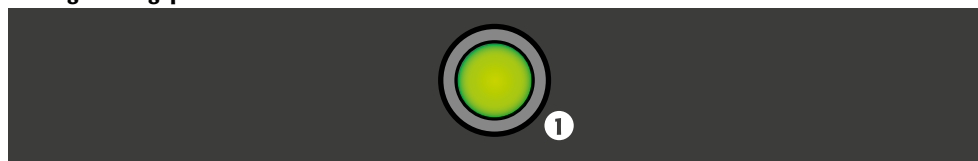


1 LED: Darbojas (zaļš) / Kļūda (sarkans)

Pieslēgums pie elektrotīkla

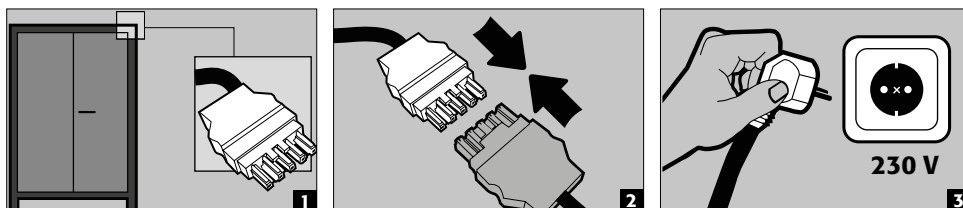

IO90.195.060.CC.WDC:  
pieslēgums elektrotīklam ar  
400 V (pēc izvēles ar precī  
38038)

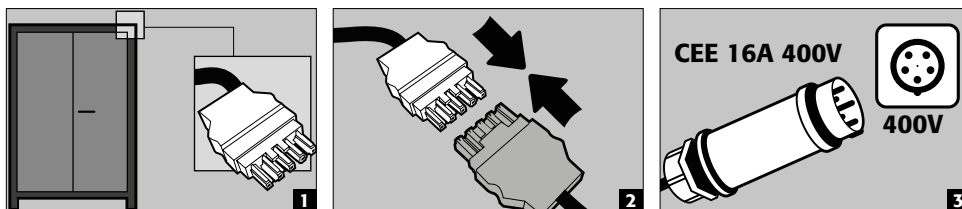


LV



#### PIEZĪME:

Vēlāk ir iespējama vienkārša pārbūve, izmantojot savienotāju, tādējādi nav nepieciešams veikt iejaukšanos elektriskajās sastāvdaļās. Strāvas padevei jābūt nodrošinātai ar maksimālo 16 A drošinātāju. Elektriskā drošināšana saskaņā ar vietējiem standartiem jāveic uz vietas. Skapjiem nav pašu RCD aizsardzības slēdža vai LS slēdža

## 4.2. PAŠPĀRBAUDE

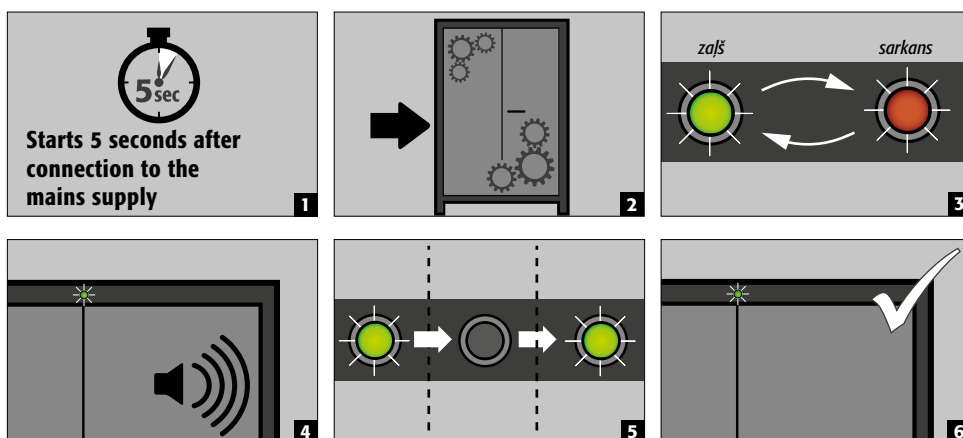

#### UZMANĪBU

Ja pašpārbaude nebeidzas ar pastāvīgi iedegtu zaļu LED, skatiet 9.1. punktu

## 4.3. BEZPĀRSPRIEGUMA SLĒGŠANAS KONTAKTS




#### NORĀDE:

Bezpotenciāla trauksmes kontakts kalpo signāla padevei uz vadības pultī/vadības posteni. Tiešs savienojums ar ugunsdzēsības signalizācijas centrāli (USC) nav ieteicams vai arī to drīkst darīt vienīgi tad, ja iepriekš konsultējās ar personu, kas atbild par iekārtu.

**Principā tomēr tiek vienmēr ieteikts pārvadīt signālu uz vadības pultī/vadības posteni, kurā atrodas cilvēks!**

Bezpotenciāla pārslēdzējkontakta pieslēgums vienmēr ir jāierīko uzstādīšanas vietā (nav servisa pakalpojums)

Kontaktu stāvoklis – normāla darbība: „L” un „1” ir savienoti; trauksme vai strāvas padeves pārtraukums: „L” un „2” ir savienoti

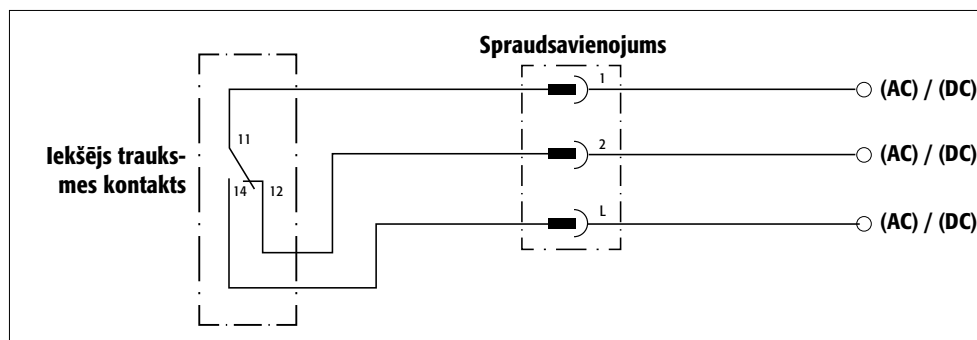

#### Norādes par pieslēgumu

- Pieslēguma spraudņiem izmantojiet tikai komplektā piegādāto sapāroto detaļu (krāsas kods: brūns)
- Pieslēgumu ierīko elektriķis

- Iekšējais pārslēdzējkontakts ir projektēts maks. DC 24 V līdzspriegumam vai AC 230 V maiņspriegumam.
- Maksimālā strāvas slodze ir 5 A ar AC 230 V vai 10 A ar DC 24 V
- Iekšējais pārslēdzējkontakts ir maiņkontakts, tāpat atkarībā no pieprasījuma tas trauksmes stāvokli ir nolasāms kā "atvērts" vai "aizvērts"

## 5. SLĒGŠANA

### 5.1. VISPĀRĪGI


- Skapjus var atvērt, nospiežot durvju rokturi (sk. 5.2)
- Tās ir papildus aprīkotas ar automātisku durvju aizvēšanas mehānismu.
- Durvis tiek bloķētas, tiklīdz tās ir aizvērušās pašas
- Atvērtās durvis pastāvīgi aizveras pašas



#### UZMANĪBU:

Ja netiek piekļūts skapja saturam, īpašniekam/lietotājam jānodrošina, lai visas durvis būtu aizvērtas. Princiāli ir jāpārliecinās par to, ka skapji nav aprīkoti ar avārijas atslēgšanu, t. i., ka skapī iesprūduši cilvēki nevar atbrīvoties!

### 5.2. DURVJU ATVĒRŠANA UN AIZVĒRŠANA

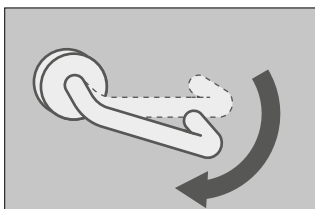

- Lai atvērtu durvis, durvju rokturis jānospiež uz leju un durvis jāatver
- Vienmēr tiek atvērtas abas durvis vienlaikus
- Pretējā gadījumā tās ir pašizslēdzamas un, atlaidot rokturi, pašas aizveras

### 5.3. SLĒGŠANA AR AUTOMĀTISKU DURVJU AIZVĒRŠANU: TSA



#### UZMANĪBU:

Durvis aizveras un bloķējas automātiski. Nelietojiet spēku, lai aizvērtu durvis ar rokām, jo tas var izraisīt mehānisma bojājumus!


### 5.4. DURVJU BLOKĒŠANA AIZVĒRŠANAS LAIKĀ



#### UZMANĪBU:




Ja durvis tiek bloķētas aizvēšanas laikā un nevar pilnībā aizvērties, skapis signalizē par traucējumu. LED indikators mirgo un atskan intervāla signāls. Noņemiet bloķējošo objektu, un durvis automātiski aizvērsies, un traucējuma paziņojums pazudīs.

### 5.5. PILS IZPILDĪJUMS



- Skapjiem ir profilcilindra slēdzene ar atslēgšanas stāvokļa indikatoru.
- Tos var integrēt slēgšanas sistēmā.
- Ir jāizmanto profila puscilindrs (30/10) ar regulējamu aizslēgšanas tapu.

### 5.6. MEHĀNISKA AVĀRIJAS ATSLĒGŠANA

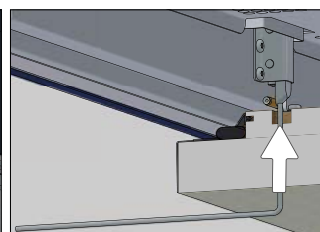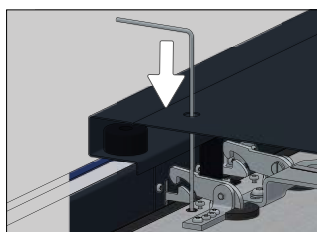

- Ja durvis, piemēram, ir bloķētas stieņu defekta dēļ, tās paliek aizslēgtas.

- Ieteicams veikt šo avārijas atslēgšanas procedūru divatā!

**Veiciet šādus soļus:**

- Pievienojiet abus komplektā iekļautos avārijas atslēgšanas ākus skapja augšējai un apakšējai daļai (skatīt attēlu).
- Iespiediet abus ākus paredzētajās atvērumos un pārvariet pretestību. Tādējādi atslēga tiek pacelta pret esošo atsperes spiedienu.
- Tiklīdz atslēga ir pacelta, durvis var atvērt ar rokām.

**5.7. SLĒDZAMO NODALĪJUMU SISTĒMA (IZVĒLES IESPĒJA)**


- Skapiši ir jāaizver ar rokām, un katram no tiem ir cilindveida slēdzene ar savu atslēgu pāri
- Visi 7 seifi var tikt atvērti ar papildu galveno atslēgu
- Skapišus un atslēgas var individuāli numurēt, izmantojot pievienoto atslēgu piekariņu komplektu un uzlīmju plēvi
- Katrā skapītī ir pieejama vismaz viena elektriskā rozete.

**6. IEKŠĒJAIS APRĪKOJUMS**


**6.1. GRĪDAS SAVĀKŠANAS PAPLĀTE**

**Noplūde:**

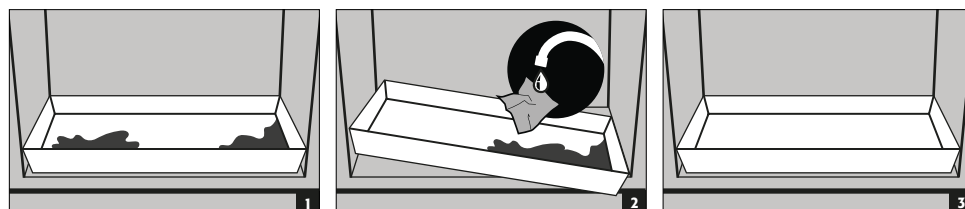

- Savākšanas paplātē esošais šķidrums jāabsorbē ar piemērotiem līdzekļiem.
- Līdzeklis jāizvēlas uz savu atbildību.

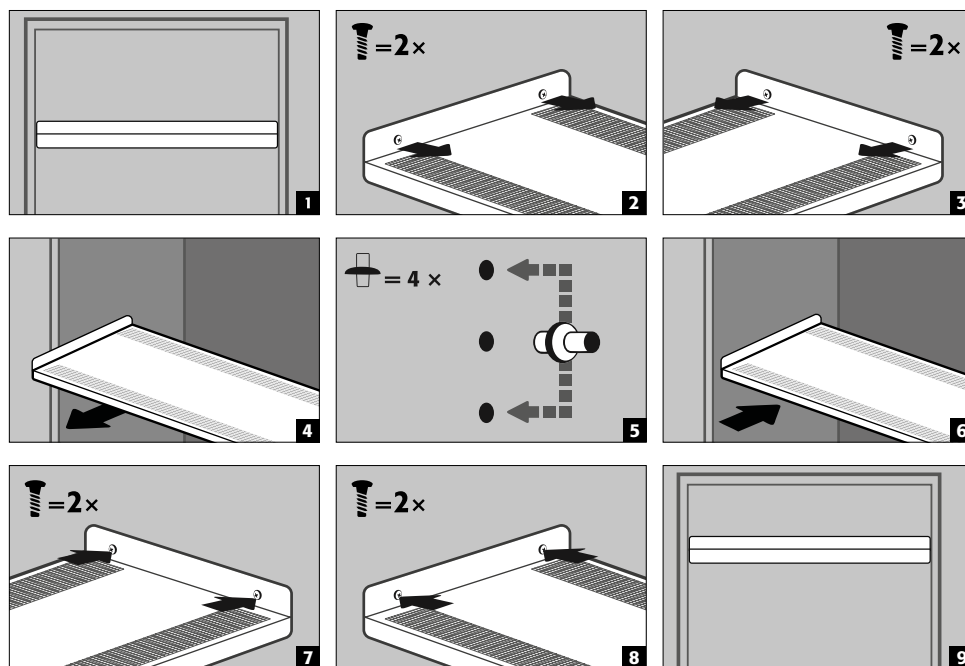

**6.2. PLAUKTI (REGULĒJAMS AUGSTUMS)**



**NESTSPĒJA (KG)**

IO90.195.120.CS.WDC	IO90.195.060.CC.WDC IO90.195.060.CS.WDC
 max. 75 kg	 max. 25 kg

**UZMANĪBU:**

Nemiet vērā, ka, piepildot skapjus, darbojas dinamiskie spēki. Baterijas vienmēr lieciet uzmanīgi skapī!

**UZMANĪBU:**

Plauktu/2. līmeņa atvilktnes un kontaktligzdu paneļu pozīciju nevar mainīt.

**6.3. KONTAKTLIGZDU PANEĻU KOPĒJĀ JAUDA****Standarts: 1 fāze, 230 V**

Versija	EU	CH	UK	FR	Pārējie reģioni:
Drošinātājs	16 A	10 A	13 A	16 A	Vērsieties pie savas asecos kontaktpersonas. Maksimālā jauda un drošinātājs var atšķirties no šeit sniegtajiem datiem.
Jauda maks.	3,68 kW	2,3 kW	2,99 kW	3,68 kW	

**Pēc izvēles: 3 fāzes, 400 V, (piederuma artikuls 38038)**

Versija	EU	CH	UK	FR	Pārējie reģioni:
Drošinātājs	2 x 16 A	2 x 10 A	2 x 13 A	2 x 16 A	Vērsieties pie savas asecos kontaktpersonas. Maksimālā jauda un drošinātājs var atšķirties no šeit sniegtajiem datiem.
Jauda maks.	7,36 kW	4,6 kW	5,98 kW	7,36 kW	

**UZMANĪBU:**

Sistēmas slodze iespējami vienmērīgi jāsadala uz visiem kontaktligzdu paneļiem! Atsevišķos kontaktligzdu paneļus nedrīkst noslogot vairāk par norādīto maks. jaudu katrā fāzē (skatīt tabulu)! **Uzstādīšanas vietā jāinstalē nepieciešamie drošinātāji!**

**7. UZGLABĀŠANA****7.1. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR BATERIJĀM****UZMANĪBU:**

Acimredzami bojātas litija jonu baterijas neuzglabājiet iekšā ēkā.  
Tūlīt pat tās izmetiet šim nolūkam paredzētajās un transportēšanai atļautās utilizācijas tvertnēs, kas atrodas ārpus ēkas.

**UZMANĪBU**

Skapjos drīkst uzglabāt tikai baterijas, kuru maksimālais svars ir 15 kg.

**7.2. NORĀDĪJUMI PAR UZGLABĀŠANU UN UZLĀDI****Uzglabāšana**

- Jaunas un lietotas litija jonu baterijas drošības skapī ieteicams uzglabāt atsevišķi (citā uzglabāšanas plauktā).

**Uzglabāšanas plauktu noslodze (I090.195.XXX.XX.WDC)**

Šim pamata modelim asecos iesaka 1 kWh uz vienu plauktu līmeni.

**8. DŪMU DETEKTORS - SPIEDIENA SAMAZINĀŠANA****8.1. DŪMU DETEKTORS****UZMANĪBU**


Visa brīdinājuma sistēma darbojas tikai tad, ja ir pieslēgta elektrotīklam. Iebūvētais dūmu detektors ir daļa no vispārējās trausmes sistēmas (tieša barošana). Ja notiek strāvas padeves pārtraukums, sensori turpina darboties vismaz 120 minūtes.

## 8.2. SPIEDIENA SAMAZINĀŠANA

Visiem ION-LINE modeļiem galvas daļā ir iebūvēta spiediena izlīdzināšanas vārsta. Ja skapja iekšienē izlaicīgi strauji paaugstinās spiediens, tā uz īsu brīdi atveras, lai nodrošinātu drošības skapja hermētiskumu (durvis paliek aizvērtas).

## 9. KĻŪDAS - VILTUS TRAUKSME

### 9.1. PAŠPĀRBAUDES KĻŪDAS

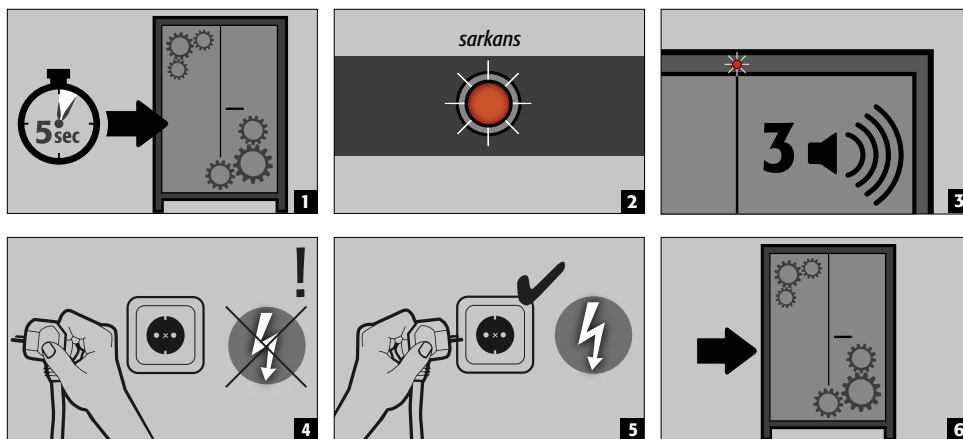

#### UZMANĪBU

Pēc atvienošanas no strāvas un atkārtotas pieslēgšanas pašpārbaude sākas no jauna. Ja tā atkal beidzas ar kļūdu, lūdzu, sazinieties ar asecos servisa nodaļu.

### 9.2. DŪMU DETEKTORS – VILTUS TRAUKSME


- Uz dažām sekundēm atvienojot no strāvas padeves, tiek atiestatīts dūmu detektors, sistēma atkal pāriet normālā darba režīmā.

## 10. TRAUKSMJU PĀRSKATS

### 10.1. TRAUČĒJUMI UN TRAUKSMJU PĀRSKATS

NOTIKUMS	LED	AKUSTISKĀ TRAUKSME	PASĀKUMI
Pašpārbaudes kļūdas	Sarkans	3 signāltoni	1.) Pārstartējiet ierīci, atvienojot to no strāvas padeves 2.) Ja kļūda saglabājas: Sazinieties ar servisu
Elektroenerģijas padeves pārtraukums	mirgo sarkanā krāsā ik pēc 20 sekundēm	3 īsi signāla toni, kas atbilst 60 sekundēm	Pārbaudīt strāvas padevi
Dūmu detektors	mirgo sarkanā krāsā	ātrs skaņas intervāls (ik pēc 0,25 sekundēm)	sk. 10.2
Durvis nevar aizvērties 60 sekunžu laikā	zaļi mirgo	Skaņas intervāls ik pēc 1 sek.	Noņemiet bloķēšanu

## 10.2. DŪMU DETEKTORS

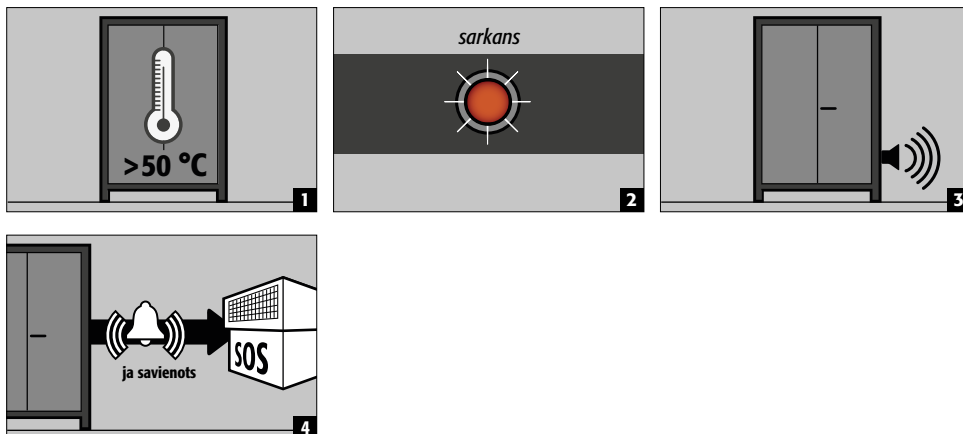

### Pasākumi

- Tūlītēja iekārtas apskate, ko veic **specializēts personāls (piem., ugunsdzēsēji)**.
- Pēc tam tiek uzsākti nepieciešamie pasākumi.
- Ja dūmu detektors vairs nekonstatē dūmu izplatīšanos skapī, sistēmu var atkal iestatīt normālā darba režīmā, islaicīgi atvienojot tikla spriegumu.

## 11. AKUMULATORA DEGŠANA - UGUNSGRĒKS - LIKVIDĀCIJA

### 11.1. SKAPJA ATVĒRŠANA PĒC UGUNSGRĒKA



#### UZMANĪBU:

Atveriet skapi tikai pēc tam, kad pagājis atdzišanas laiks. Tas ir vienāds ar 6 kārtīgu degšanas ilgumu!

Atvērt skapi drīkst tikai pilnvarots specializēts personāls (piem., ugunsdzēsēji)!

Atkarībā no ugunsgrēka degšanas ilguma var būt izveidojies degtspējīgs tvaiku un gaisa maisījums, tāpēc pirms atvēršanas 10 m rādiusā ap skapi jāaizvāc visi aizdegšanās avoti.

Izmantot tikai tādus darbarīkus, kas nerada dzirksteles! Skapji jāatver, ievērojot vislielāko piesardzību!

### 11.2. UTILIZĀCIJA



Skapjus var izjaukt un sašķirot utilizācijai.

## 12. TEHNISKĀ DROŠĪBAS PĀRBAUDE

Skapji ir jāpārbauda vismaz reizi gadā kā ar drošību saistīta sistēma (saskaņā ar Darba vietas noteikumu 4. panta 3. punktu, Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumu 10. pantu un Darba devēja atbildības apdrošināšanas asociācijas DGVU-R 108-007). Nākamās pārbaudes datums ir norādīts uz pārbaudes uzlīmes durvju ārpusē. Šo ikgadējo pārbaudi var veikt tikai asecos pilnvarots darbinieks, ievērojot nepieciešamo rūpību un lai ugunsgrēka gadījumā nodrošinātu jūsu garantijas prasības (skatīt arī mūsu servisa brošūru).

Par nepieciešamo servisu informē pārbaudes plakete uz skapja durvīm.

Ikgadējās pārbaudes ietvaros šeit papildus visu tehniskās drošības detaļu pārbaudei tiek veikta arī dūmu detektora un trauksmes pārvades pārbaude.

### 12.1. TĪRĪŠANA

Skapjus var tīrīt ar maigu mājāsaimniecības tīrīšanas līdzekli un mikstu drānu.

Bojājumu gadījumā sazinieties ar savu specializēto izplatītāju, lai salabotu skapi ar oriģinālajām detaļām.

## 12.2. KONTAKTI



### KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja rodas bojājumi vai sūdzības par mūsu produktiem (garantijas laikā un pēc garantijas termiņa beigām), lai pieprasītu drošības pārbaudes vai noslēgtu servisa līgumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu servisa dienesta tālruni:

Tālrunis: +49 1805 92 20 92 | service@asecos.com

## 13. TEHNISKIE DATI

ION-CORE-90		IO90.195.060.CC.WDC	IO90.195.060.CS.WDC	IO90.195.120.CS.WDC
Tipa klase		90	90	90
Izmēri P x B x A ārpusē	mm	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Izmēri P x B x A iekšpusē	mm	450 x 503 x 1647	450 x 503 x 1647	1050 x 503 x 1647
Tukša skapja svars	kg	305	300	480
Laukuma slodze	kg/m <sup>2</sup>	935,50	930,00	560,55
Izejošā gaisa pieslēgums	Nom. diam.	75	75	75
Transporta cokola brīvais platums	mm	526	526	1120
Transporta cokola brīvais augstums	mm	90	90	90
Plaukta nestspēja (vienm. sadalīta)	kg	25	25	75


### Elektrotehniskie dati

Nominālais spriegums	V	230/400	230	230
Frekvence	Hz	50/60	50/60	50/60
Jaudas patēriņš darbībā	W	3	3	3


### Kontaktligzdu kopējā jauda

		EU	CH	UK	FR/BE
Aizsardzība (vienfāzes)	A	16	10	13	16
Maksimālā jauda (vienfāzes)	kW	3,68	2,3	2,99	3,68
Aizsardzība (2 fāzes)	A	2 x 16	2 x 10	2 x 13	2 x 16
Maksimālā jauda (2 fāzes)	kW	7,36	4,6	5,98	7,36


## 14. TEHNISKAIS RASĒJUMS

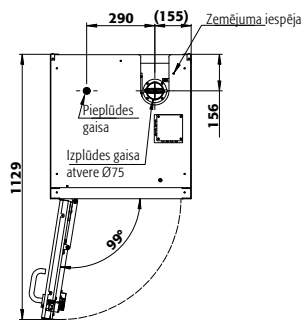

IO90.195.060.CC.WDC

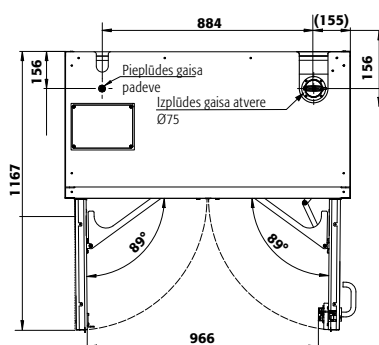

IO90.195.120.CS.WDC

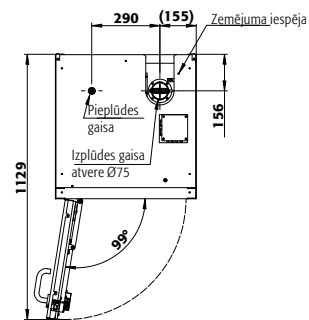

IO90.195.060.CS.WDC

#### **asecos GmbH**

Sicherheit und Umweltschutz  
Weiherfeldsiedlung 16-18  
DE-63584 Gründau

☎ +49 6051 92200  
☎ +49 6051 922010  
@ info@asecos.com

#### **Asecos BV**

Veiligheid en milieubescherming  
Christiaan Huygensweg 4  
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

☎ +31 172 506476  
☎ +31 172 506541  
@ info@asecos.nl

#### **asecos SARL**

Sécurité et protection de l'environnement  
7 rue du Pré Chaudron  
FR-57070 Metz

☎ +33 3 87 78 62 80  
@ info@asecos.fr

#### **asecos S.L.**

Seguridad y Protección del  
Medio Ambiente  
C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, Planta 11  
08130 – Santa Perpètua de Mogoda  
Barcelona

☎ +34 935 745911  
☎ +34 935 745912  
@ info@asecos.es

#### **asecos Ltd.**

Safety and Environmental Protection  
Profile House  
Stores Road  
Derby, Derbyshire  
DE21 4BD

☎ +44 1332 415933  
@ info@asecos.co.uk

#### **asecos**

Safety and Environmental Protection Inc.  
c/o Schumann Burghart LLP  
1 Penn Plaza, Suite 4440  
New York, NY 10119, USA

☎ +1 (917) 362 5014  
☎ +49 6051 922010  
@ info@asecos.com

#### **asecos Schweiz AG**

Sicherheit und Umweltschutz  
Gewerbe Brunnmatt 5  
CH-6264 Pfaffnau

☎ +41 62 754 04 57  
☎ +41 62 754 04 58  
@ info@asecos.ch

#### **asecos AB**

Säkerhet och miljöskydd  
Typsnittsgatan 4  
754 54 Uppsala

☎ +46 18 34 95 55  
@ info@asecos.se