

asecos®

ION
LINE

NÁVOD K POUŽITÍ

Bezpečnostní skříň pro skladování
lithium- iontových baterií



ZÁRUKA 10 LET

Pokud si objednáte roční tarif Premium, prodlouží se záruka na bezpečnostní skříň ION-LINE (typ 90) až na 10 let.

ION_{LINE}

ION-STORE-90



IO90.195.120.K1.WDC



IO90.195.060.K1.WDC

ION-STORE PRO-90



IO90.195.120.K2.WDC



asecos GmbH

Customer service
Weierfeldsiedlung 16-18
D-63584 Gründau

Fax: +49 60 51 - 92 20-10
e mail: service asecos.com

CS

Vaše osobní dokumentace k bezpečnostní skříni asecos

Vážený zákazníku,

Zakoupením bezpečnostní skříně asecos jste rozhodujícím způsobem investovali do zabezpečení svého domova. Před vámi je inovativní výrobek z vysoce kvalitních materiálů, který zaručuje nejvyšší kvalitu.

Bezpečnostní skříně od společnosti asecos mají kompletní schvalovací dokumentaci. Doklady o schválení každé jednotlivé skříně pro vás archivujeme, dokud si je od nás v případě potřeby nevyžádáte prostřednictvím tohoto formuláře (např. při kontrole na místě apod.).

Tento formulář jednoduše vystřihněte/kopírujte a odfaxujte nám jej zpět s vaší adresou a sériovým číslem skříně.

S pozdravem
asecos GmbH

Kontakt

Společnost

Ulice

PSČ

Město

Jméno kontaktní osoby

E-mail

Tel. č.

Sériová čísla bezpečnostních skříní

| | | |
|-------|-------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám, že jste si zakoupili bezpečnostní skříň od naší společnosti, čímž jste rozhodujícím způsobem přispěli k bezpečnosti ve vaší domácnosti. S našimi bezpečnostními skříněmi je pro vás skladování nebezpečných látek na pracovišti bezpečné a pohodlné.

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Seznamte se podrobně s výhodami a jednoduchou obsluhou našich bezpečnostních skříní. Zjednoduší vám to každodenní manipulaci s nebezpečnými materiály.

Děkuji mnohokrát.



Váš tým asecos

| | |
|---|-----------|
| 1. POKYNY • SMĚRNICE • ZÁRUKA | 5 |
| 1.1. Obecné Bezpečnostně technické Pokyny | 5 |
| 1.2. Záruka | 5 |
| 1.3. Podrobné Informace O Skříní | 5 |
| 2. TRANSPORT | 6 |
| 2.1. Naklápění skříně | 6 |
| 2.2. Odstranění přepravního balení | 6 |
| 2.3. Vnitropodniková doprava | 7 |
| 2.4. Q-Mover | 7 |
| 2.5. Hrot na boční stěně | 7 |
| 3. MONTÁŽ | 8 |
| 3.1. Orientace a instalace skříní | 8 |
| 3.2. Uvedení do provozu | 8 |
| 4. ZAMYKÁNÍ | 8 |
| 4.1. Obecné | 8 |
| 5. VNITRNÍ VYBAVENÍ | 9 |
| 5.1. Sberná vana v podlaze | 9 |
| 5.2. Mřížky (výškově nastavitelný) | 9 |
| 5.3. Police (výškově nastavitelný) | 10 |
| 6. SKLADOVÁNÍ | 10 |
| 6.1. Poznámky ke skladování | 10 |
| 7. VENTILACE | 11 |
| 7.1. Odsávací jednotka (volitelná) | 11 |
| 8. POŽÁR BATERIE • PŘÍPAD POŽÁRU • LIKVIDACE | 11 |
| 8.1. Požár uvnitř skříně (vznícení baterie) | 11 |
| 8.2. Otevření po požáru | 12 |
| 8.3. Likvidace | 12 |
| 9. BEZPEČNOSTNE TECHNICKÁ KONTROLA | 12 |
| 9.1. Kontakt | 12 |
| 10. TECHNICKÝ VÝKRES | 13 |
| 11. TECHNICKÉ ÚDAJE | 13 |
| 12. IO90.195.120.K2.WDC | 14 |
| 12.1. Montáž odsávací jednotky (volitelné) | 14 |
| 12.2. Připojení k napájení | 14 |
| 12.3. Autotest | 15 |
| 12.4. Chyba při autotestu | 15 |
| 12.5. Přehled chyb a alarmů | 15 |
| 12.6. Bezpotenciálový spínací kontakt | 16 |
| 12.7. Varovný/požární systém | 16 |
| 12.8. Varovná zpráva | 16 |
| 12.9. Stupeň poplachu 1 | 17 |
| 12.10. Stupeň poplachu 2 | 17 |

1.1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ POKYNY

- Dodržujte zákony a předpisy platné pro manipulaci s lithium-iontovými bateriemi a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze
- Práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři při odpojeném napájení – zde se řiďte příslušnými předpisy místního dodavatele elektřiny.
- Obecné poškození elektronických součástek musí být neprodleně opraveno pracovníkem společnosti asecos
- Pro nabíječku baterií používejte pouze neporušené a nepoškozené síťové kabely
- Zákazník musí zajistit elektrickou ochranu v souladu s místními normami (skříňe nemají vlastní proudový chránič RCD ani jistič)
- Musí být dodrženy podmínky instalace na místě.
- Je třeba dodržovat pokyny oddělení technického dozoru.
- Dodržujte předpisy pro prevenci úrazů a vyhlášku o pracovišti
- Zajistěte, aby nezbytné bezpečnostní kontroly prováděly pouze oprávněné osoby s použitím originálních náhradních dílů
- Skříň se smí požívat pouze po řádném zaškolení; přístup neoprávněným osobám je zakázán.
- Prostor, v němž se pohybují dveře skříňe, musí být udržován vždy volný; dveře musí být zavřené.
- Vysškolený/autorizovaný personál zabrání poruchám, poškození a korozi, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné přepravy
- Dodržujte vždy omezení maximálního zatížení, plnění skříňe atd.
- Ve skříňích s protipožárním systémem se nesmí skladovat následující látky: Kyseliny, zásady, hořčičk, ostatní kovy (v práškové formě)

Požadavky na nastavení



1.2. ZÁRUKA

Záruka na tento výrobek je sjednána mezi vámi (zákazníkem) a specializovaným obchodem (prodejcem). Nezávisle na tom přebírá společnost asecos záruku v trvání 24 měsíců od data dodání za produkty uvedené v návodu k obsluze. Všechny modely podléhají jako bezpečnostně technické zařízení jednou ročně povinnosti přezkoušení, které provádí výrobcem autorizovaný kvalifikovaný pracovník. V opačném zanikají jakékoliv nároky zákazníka na záruku výrobce.

1.3. PODROBNÉ INFORMACE O SKŘÍNI

Údaje o skříni: Servisní knížka (přiložená ke skříni)

Technický výkres: Příloha 1

Technické údaje: Tabulka v příloze 2

| Model | Lithium iontové baterie | | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | Skladování | Nabíjení | Jednotka na odsávání vzduchu | Protipožární jednotka | Systém alarmu |
| BATTERY STORE | | | | | |
| IO90.195.060.K1.WDC | ✓ | | | | |
| IO90.195.120.K1.WDC | ✓ | | | | |
| BATTERY STORE PRO | | | | | |
| IO90.195.060.K2.WDC | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |

BATTERY STORE a BATTERY STORE PRO

Tyto modely jsou určeny pro pasivní uložení (skladování) lithium-iontových baterií. Pasivní skladování zahrnuje skladování nových nebo použitých lithium iontových baterií po stanovené období

2. TRANSPORT



POZOR:


Skříň přepravujte ve svislé poloze na paletovém vozíku, uvázanou a zajištěnou proti sklouznutí, dokud nedosáhnete konečného místa instalace. Přepravní zámky ve spojích dveří lze odstranit pouze přímo na místě instalace! Nevhodná přeprava může vést ke skrytému poškození protipožární izolace! Potřebnou kvalitu můžeme zaručit pouze tehdy, pokud je skříň přepravována na místo použití našimi speciálně vyškolenými pracovníky.



UPOZORNĚNÍ:

Před přepravou musí být dveře uzamčeny! Odsávací jednotka se nachází uvnitř skříně a namontuje se až po přepravě na místo použití.


2.1. NAKLÁPĚNÍ SKŘÍŇE

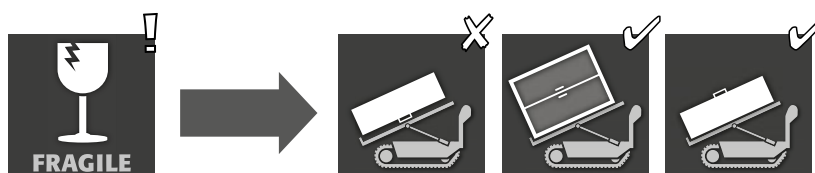

POZOR:

Při naklápění skříně se vyvarujte prudkých otřesů!

2.2. ODSTRANĚNÍ PŘEPRavnÍHO BALENÍ

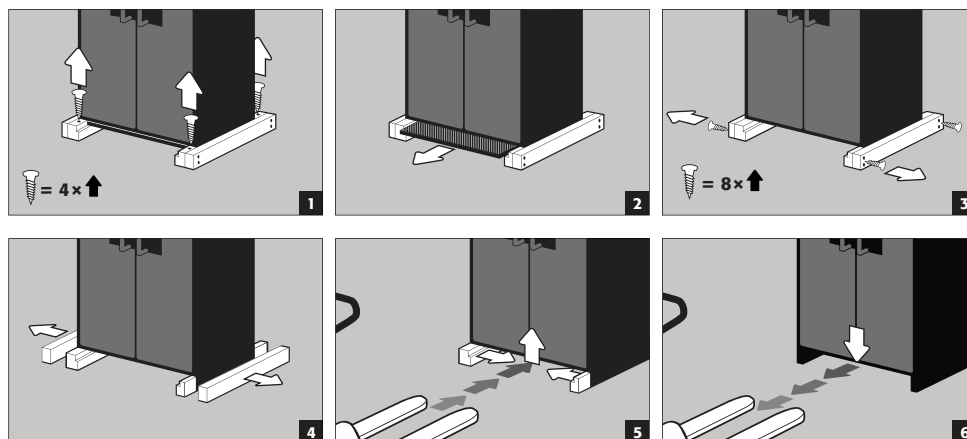

POZOR:

Skříň o šířce 600 mm: Světla vstupní šířka přepravní základny je 520 mm. Mějte to na paměti při výběru paletového vozíku. Zařízení o šířce větší, než činí vstupní šířka, se nesmí používat.


2.3. VNITROPODNIKOVÁ DOPRAVA

- Přeprava v rámci závodu je také možná bez přepravních bloků (vložené standardně do dveřních pantů)




UPOZORNĚNÍ:

Před přepravou musí být dveře uzamčeny! Volitelná odsávací jednotka se nachází uvnitř skříně a namontuje se až po přepravě na místo použití.

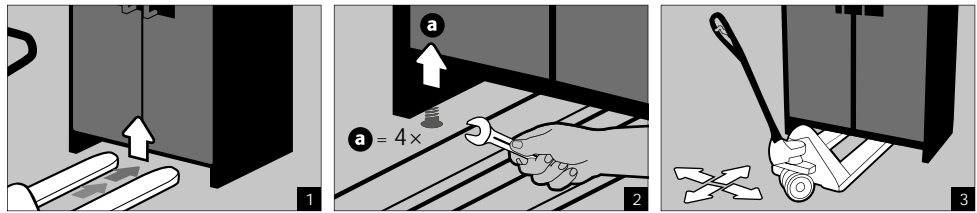


2.4. Q-MOVER

- Obj. č. 30037, k dostání u autorizovaného prodejce

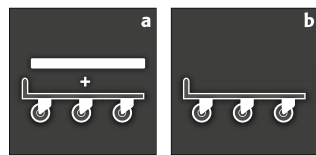

a: Transport ve svislé poloze
b: Transport ve svislé poloze normalizovanými dveřmi (svetlá výška 1986 ± 2 mm)

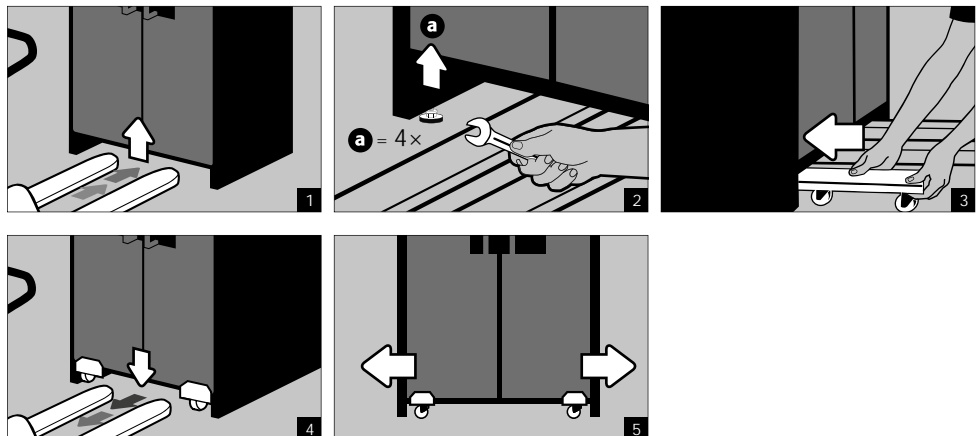


POZOR

Škody na skříní musíte neproděle písemně ohlásit!



2.5. HROT NA BOČNÍ STĚNĚ

- Titování na boční stěnu je možné pouze pomocí volitelně dodávaného sklopného držáku (obj. Č. 29556)

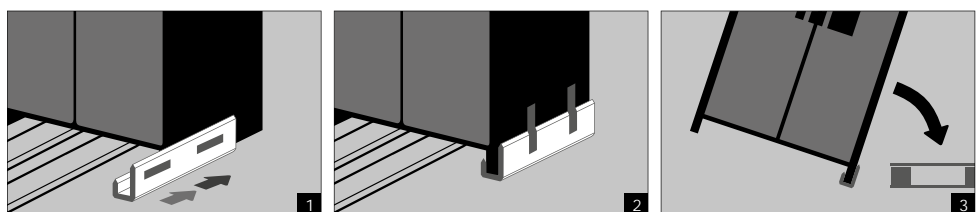


3. MONTÁŽ

3.1. ORIENTACE A INSTALACE SKŘÍNÍ

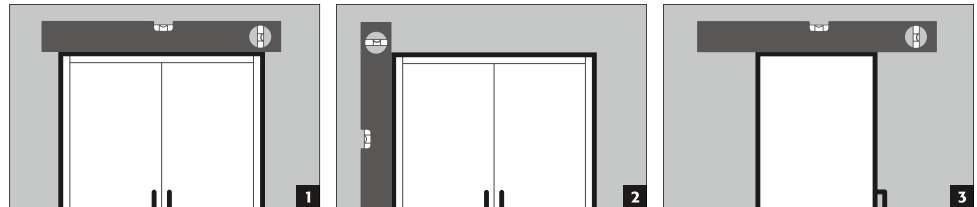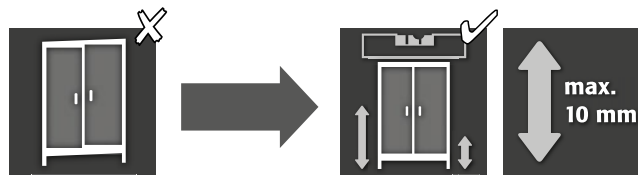

POZOR:

Dveře nesmějí při otevírání a zavírání drít o protipožární tesnění v rámu dveří! Dveře s automatickým zavíracím systémem se musejí z jakékoliv polohy samostatně zavřít a zámek musí být možné zamknout!

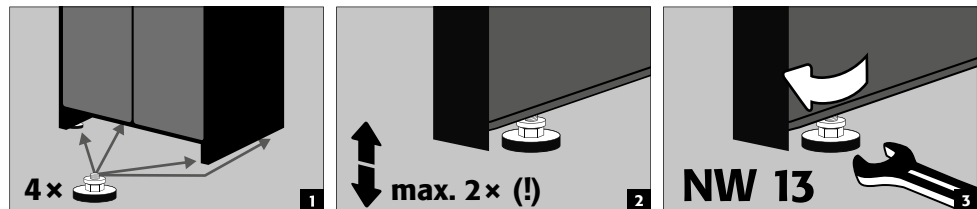


3.2. UVEDENÍ DO PROVOZU

- Před prvním uvedením do provozu musí uživatel provést kontrolu bezpečnostního úložného prostoru z hlediska možného poškození, například vadných nebo uvolněných těsnících prvků, správného vyrovnaní a dokonalého fungování dveřních prvků.
- Skříň a příslušenství používejte pouze v řádném stavu

4. ZAMYKÁNÍ

4.1. OBECNÉ

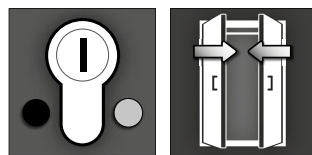


Dveře jsou trvale samozavírací.
Skříň je vybavena cylindrickým zámkem s indikátorem stavu zavření.
Mohou být integrovány do systému hlavního klíče.



UPOZORNĚNÍ:

Vlastník/uživatel musí zajistit, aby všechny dveře byly zavřené vždy, když se nepřístupuje k obsahu skříně. Obecně je třeba poznamenat, že skříňe nedisponují zařízením pro nouzové odblokování. To znamená, že osoby uvězněné uvnitř skříně se nemohou samy vysvobodit!


5.1. SBERNÁ VANA V PODLAZE

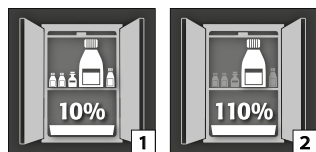


POZOR: Spodní podnos musí mít minimální objem 10% všech nádob uložených ve skříni [1], nebo alespoň 110% objemu největší jednotlivé nádoby [3], v závislosti na tom, který objem je větší.

Úniky:

- Kapalina v odkapávací misce musí být vhodným způsobem absorbována.
- Výběr prostředků je třeba provést na vlastní odpovědnost.

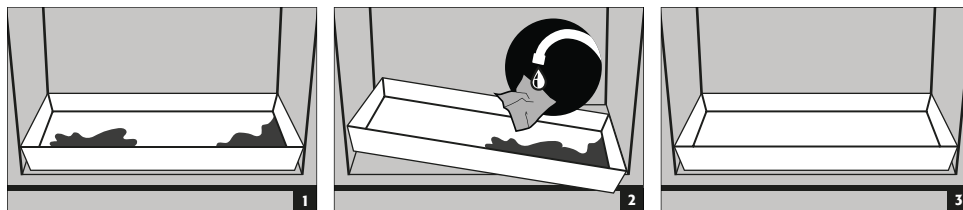

5.2. MŘÍŽKY (VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ)

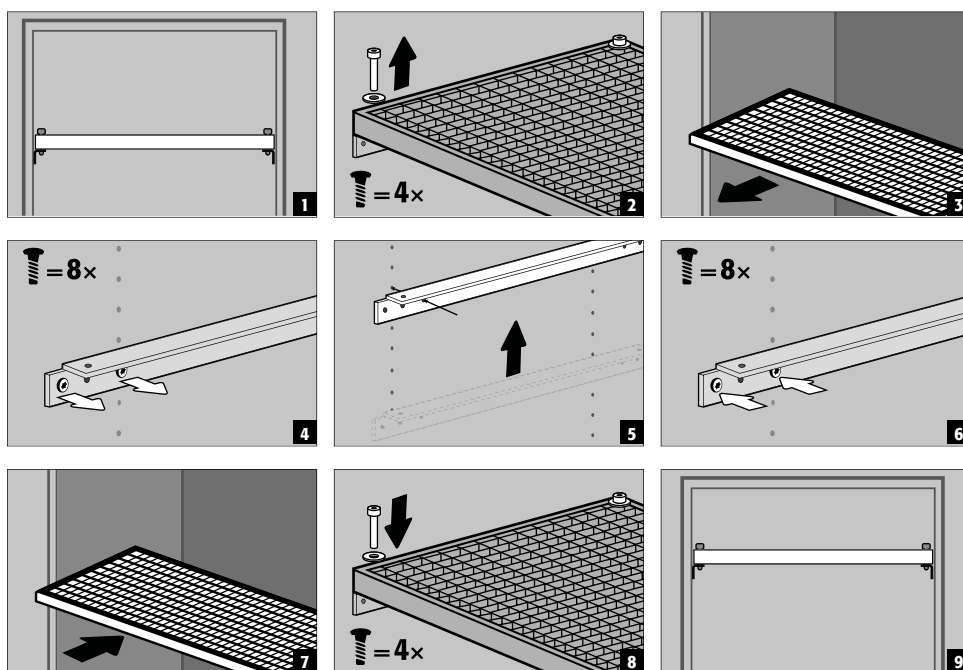

Nosnost (kg na bubnovou plošinu)


IO90.195.120.K1.WDC / IO90.195.120.K2.WDC*



UPOZORNĚNÍ:

Model IO90.195.120.K2.WDC: Při změně výšky polic se nesmí měnit poloha protipožárního zařízení, detektoru kouře ani tepelného snímače.

5.3. POLICE (VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ)

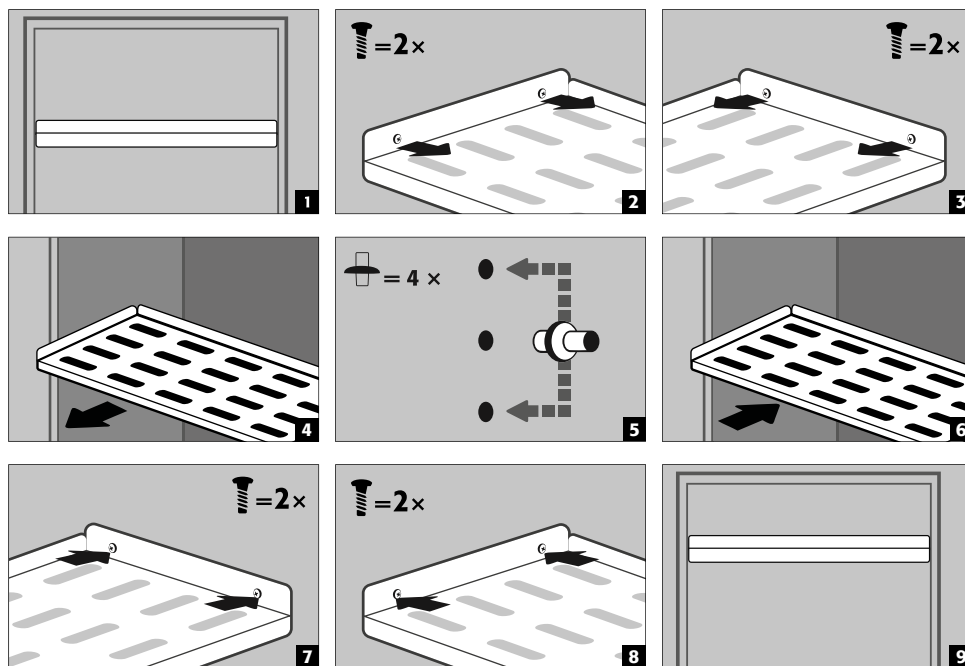

Nosnost (kg na bubnovou plošinu)

IO90.195.060.K1.WDC

IO90.195.120.K1.WDC / IO90.195.120.K2.WDC*



Platí pro
speciální vnitřní vybavení:
Č. objednávky 38516 / 38517
Č. objednávky 38518 / 38519



UPOZORNĚNÍ:

Model IO90.195.120.K2.WDC: Při změně výšky polic se nesmí měnit poloha protipožárního zařízení, detektoru kouře ani tepelného snímače.

6. SKLADOVÁNÍ



UPOZORNĚNÍ:

Zjevně poškozené lithium-iontové baterie nikdy neskladujte uvnitř budov. Okamžitě je zlikvidujte v nádobách na likvidaci, které se nacházejí mimo budovu a jsou schváleny pro přepravu.

6.1. POZNÁMKY KE SKLADOVÁNÍ

Uložení

- Doporučuje se skladovat nové a použité lithium-iontové baterie odděleně (podle úrovně skladování) v bezpečnostní skříni.

Přiřazení úrovní skladování (IO90.195.XXX.XX.WDC)

- Úroveň skladování může být pokryta nabíječkami a bateriemi maximálně do 60 %, aby byla zajištěna správná funkce protipožárního systému a dostatečná cirkulace vzduchu.




UPOZORNĚNÍ:

Celoplošné obsazení úrovní skladování není povoleno.

IO90.195.120.K2.WDC:

Ve skříních se systémem hašení požáru se nesmějí skladovat následující látky: kyseliny, zásady, hořčik, jiné kovy (ve formě prášku).

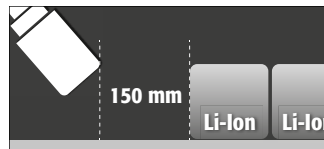

POZOR:
Před protipožární jednotkou musí být dodržena vzdálenost min. 150 mm.

7. VENTILACE

7.1. ODSÁVACÍ JEDNOTKA (VOLITELNÁ)

- **viz bod 10.1** pro instalaci.
Zelená kontrolka signalizuje, že je ventilátor zapnutý.



UPOZORNĚNÍ:

Během nabíjení lithium-iontové baterie vzniká teplo!

Upozornění:

Technický systém větrání musí běžet nepřetržitě (aby se zabránilo hromadění tepla uvnitř).
U protipožární jednotky musí být dodržena vzdálenost min. 100 mm.

8. POŽÁR BATERIE - PŘÍPAD POŽÁRU - LIKVIDACE



POZOR

Po vznícení baterie a spuštění protipožárního zařízení musí být bezpečnostní skříň podrobena důkladné kontrole, aby byla zachována jak požární ochrana, tak prohlášení o shodě CE. Za tímto účelem musí být skříň předána do hlavního závodu společnosti Asecos GmbH v Gründau, kde odborné oddělení – v závislosti na rozsahu poškození – posoudí ekonomickou životaschopnost a technické možnosti opravy. Zákazníkovi bude poté předložena nabídka opravy nebo výměny, kterou může předložit odpovědné pojišťovně.

8.1. POŽÁR UVNITŘ SKŘÍNĚ (VZNÍCENÍ BATERIE)



POZNÁMKA pro vysoké skříňe se 2 dveřmi


Doporučuje se, aby evakuaci prováděly alespoň 2 osoby.

- Pro rychlou přepravu jsou skříňe vybaveny přepravní základnou.
Odpojení skříní od sítě je během přepravy automatické.



POZOR:

Před přepravou musí být dveře uzamčeny! V závislosti na výšce dveří může být nezbytné dopředu demontovat upevnění ventilace. Přepravu smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci!

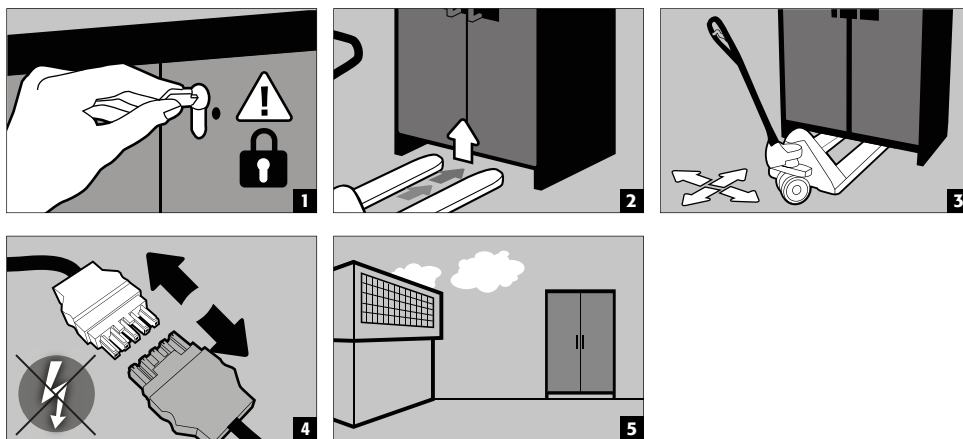

8.2. OTEVŘENÍ PO POŽÁRU



POZOR:

**Skříň neotvírejte, dokud nevychladne. To je šestinásobek doby trvání požáru!
Skříň smí otevřít pouze oprávnění pracovníci (např. hasiči)!**

V závislosti na délce požáru se mohla vytvořit výbušná směs páry se vzduchem; proto před otevřením odstraňte všechny zdroje vznícení v okruhu 10 metrů od skříně.

Požívejte pouze bezjiskrové nářadí! Skříň otevírejte s maximální opatrností!

8.3. LIKVIDACE



Modely lze demontovat a roztřídit k likvidaci.

9. BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ KONTROLA

U skříní je jako u bezpečnostního vybavení nutné kontrolovat bezpečnost alespoň jednou ročně. Datum následující kontroly je uvedeno na servisní nálepce na vnější straně dveří. Tuto každoroční kontrolu smí provádět pouze oprávněný zaměstnanec společnosti asecos, a to s náležitou péčí a pro zajištění vašich záručních nároků v případě požáru (viz také naši servisní brožuru).

IO90.195.120.K2.WDC

Nutnost servisu na skříní automaticky indikuje blikající zelená LED kontrolka. V rámci každoroční kontroly bude kromě kontroly všech bezpečnostních dílů zkontrolován také protipožární systém, detektor kouře a senzory.



UPOZORNĚNÍ

Podle vyhlášky DIN 14676 musí být funkčnost detektoru kouře kontrolována alespoň jednou ročně. Dále doporučujeme pravidelnou vizuální kontrolu nabíječek, baterií a propojovacích kabelů.

9.1. KONTAKT

Skříňky lze čistit jemným čisticím prostředkem pro domácnost a měkkým hadříkem.

V případě poškození se obraťte na svého specializovaného prodejce, který skříň opraví originálními díly.



KONTAKT:


V případě závad nebo stížností na naše výrobky (v záruční době a po jejím skončení), chcete-li požádat o bezpečnostní kontroly nebo uzavřít servisní smlouvu, kontaktujte naši servisní horkou linku na adrese:

Tel: +49 1085 92 20 92


(14 ct/ za minutu z pevné sítě Deutsche Telekom AG. info@asecos.com U hovorů z celulární sítě mohou platit různé ceny)

10. TECHNICKÝ VÝKRES


CS

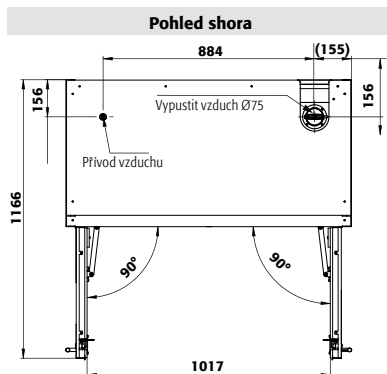

IO90.195.120.K1.WDC

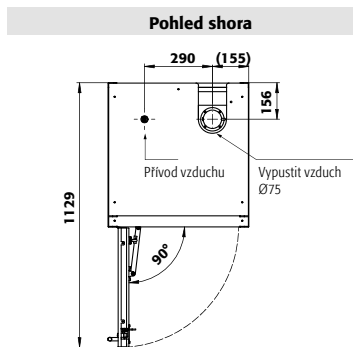

IO90.195.060.K1.WDC

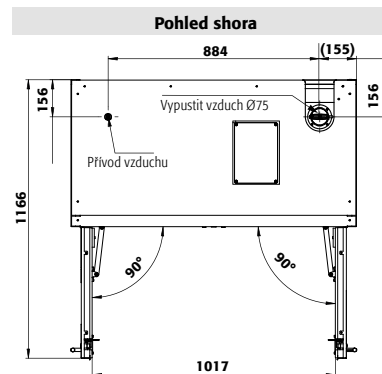


IO90.195.120.K2.WDC

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | IO90.195.120.K1.WDC | IO90.195.060.K1.WDC | IO90.195.120.K2.WDC | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Typ | | 90 | 90 | 90 | |
| Vnější rozměry Š x H x V | mm | 1193 x 615 x 1953 | 599 x 615 x 1953 | 1193 x 615 x 1953 | |
| Vnitřní rozměry Š x H x V | | 1050 x 522 x 1647 mm | 450 x 522 x 1647 mm | 1050 x 522 x 1647 mm | |
| Hmotnost bez vnitřního vybavení | kg | 424 | 265 | 424 | |
| Distribuované zatížení | kg/m ² | 531,00 | 894,00 | 531,00 | |
| Odsávání vzduchu | DN | 75 | 75 | 75 | |
| Vstupní šířka přepravní základny | mm | 1120 | 526 | 1120 | |
| Vstupní výška přepravní základny | mm | 90 | 90 | 90 | |
| Příkon v provozu | W | | | 1,5 | |
| Jmenovité napětí | V | | | 230 | |
| Frekvence | Hz | | | 50/60 | |

12.1. MONTÁŽ ODSÁVACÍ JEDNOTKY (VOLITELNÉ)

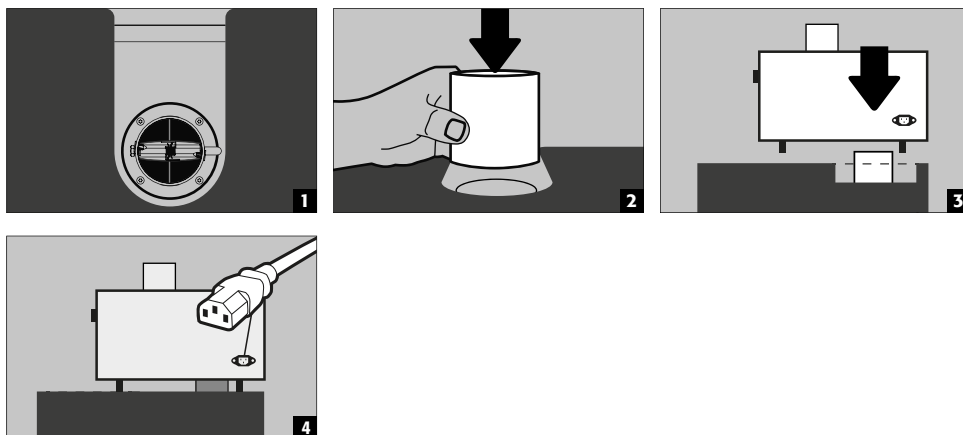

Odsávací jednotka slouží k zabránění akumulace tepla v interiéru během nabíjení baterií uvnitř skříně. Odpadní vzduch je ze skříně odváděn přímo do místnosti. Připojení k odsávacímu potrubí není nutné.

12.2. PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ


Přípojky v horní části skříně:



1 LED: Provoz (zelená)

2 Tlačítko RESET

3 LED: Chyba (červená)

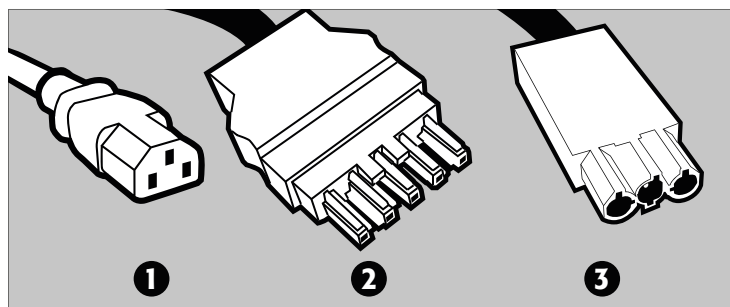


1 Síťové připojení pro odsávací jednotku


2 Síťová zástrčka

3 Beznapěťový spínací kontakt


Připojení k napájení

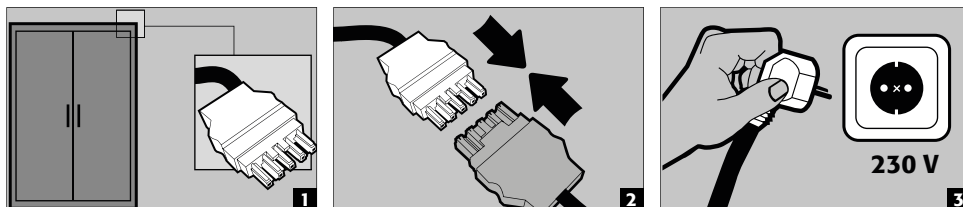

12.3. AUTOTEST

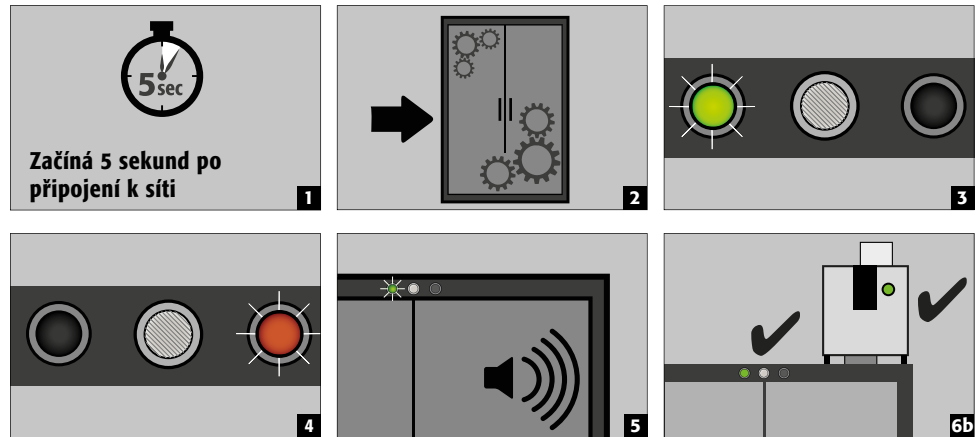

12.4. CHYBA PŘI AUTOTESTU

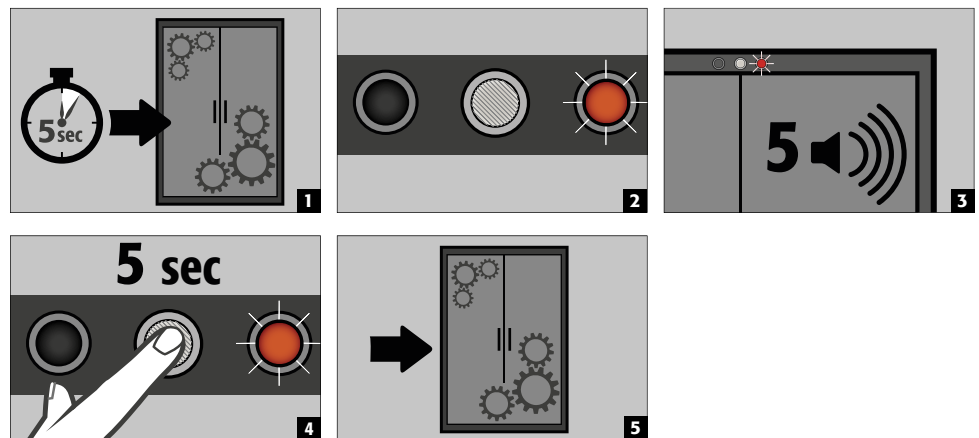

UPOZORNĚNÍ:

Po stisknutí tlačítka reset se znovu spustí autotest. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisní oddělení společnosti asecos.

12.5. PŘEHLED CHYB A ALARMŮ

| UDÁLOST | ZELENÁ LED | Červená LED | AKUSTICKÝ ALARM | NÁPRAVA |
|---|------------|-------------------------|--|---|
| Chyba během autotestu | nesvítí | zapnuto | 5 signálních tónů | 1.) Pokud chyba přetrvává, restartujte zařízení tlačítkem RESET: 2.) Kontaktujte servis |
| Bylo dosaženo servisního intervalu | bliká | nesvítí | nesvítí | Kontaktujte servis |
| Výpadek proudu | nesvítí | Bliká každých 20 sekund | 3 krátké signální tóny každých 60 sekund | Zkontrolujte napájení |
| Varovná zpráva: Teplota ve skříni > 50 °C | nesvítí | zapnuto | Interval tónu (každé 2 sekundy po dobu 250 ms) | viz 10.8 |
| Stupeň alarmu 1: Detektor kouře detekuje kouř ve skříni | nesvítí | zapnuto | prostřední interval tónu (každou 0,5 sekundy po dobu 250 ms) | viz 10.9 |
| Stupeň alarmu 2: Detektor kouře detekuje kouř ve skříni, teplota ve skříni je větší než 70 °C | nesvítí | bliká | rychlý interval tónu (každou 0,25 sekundy po dobu 125 ms) | viz 10.10 |

12.6. BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT




POZNÁMKA:

Bezpotenciálový poplachový kontakt slouží k přivedení signálu do velínu / řídicí místnosti. Přímá integrace do řídicího protipožárního panelu (FACP) se nedoporučuje nebo smí být provedena pouze po konzultaci s osobou, která za tento systém nese zodpovědnost.

Vždy se však doporučuje přivedení signálu do velínu / řídicí místnosti s obsluhou!

Bezpotenciálový spínací kontakt musí být vždy připojen zákazníkem (ne servisem).

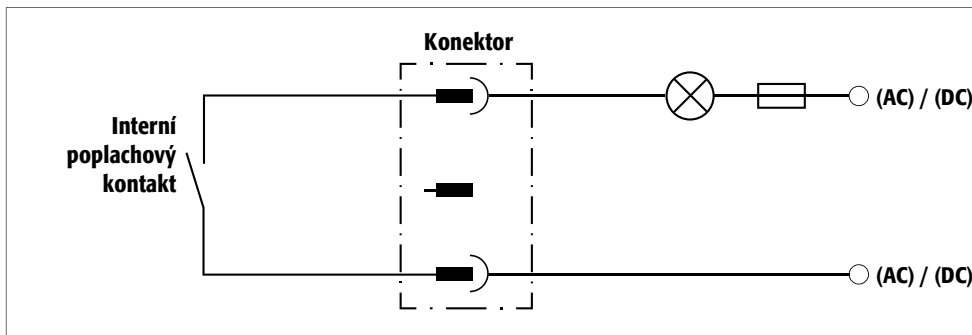

Pokyny pro připojení

- Pro připojení používejte pouze dodanou spojovací část (černé barvy)
- Připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář
- Kontakt je dimenzován na max. DC napětí 30 V nebo max. AC napětí 230 V.
- Maximální proudové zatížení je 10 A.
- Spínací kontakt je v klidu sepnutý!
- Spínací kontakt se rozezne, jakmile je k dispozici síťové napětí a nevyskytuje se žádná chyba (zařízení je „připraveno k provozu“)

12.7. VAROVNÝ/POŽÁRNÍ SYSTÉM


- Varovný/protipožární systém nabízí možnost připojení k systému řízení budovy s nepřetržitým chodem nebo požárnímu hlásiči.
- Využijte tuto možnost, aby vyškolený záchraný personál mohl být rychle upozorněn a ve velmi krátké době byl na místě a po počátečním posouzení situace mohl okamžitě provést další opatření (například přepravu skříně z budovy).
- Tímto způsobem lze zabránit následnému poškození budovy a zranění osob.
- Hasivo na bázi uhličitanu draselného je v potřebné koncentraci neškodné a nemá škodlivé účinky na lidský organismus
- V případě spuštění je aerosol vystřikován při vysoké teplotě a před krytem protipožární patроны a na něm krátkodobě vznikají teploty nad 300 °C (podle údajů výrobce není nutné udržovat minimální vzdálenost od hořlavých materiálů; obecně by však měla být dodržena vzdálenost nejméně 150 mm od protipožární patроны).
- Po spuštění protipožární patроны dobře vyvětrejte místnost a skříně podle pokynů v bodě 8.



UPOZORNĚNÍ:


Celý varovný/protipožární systém je aktivní pouze při provozu ze sítě. Integrovaný detektor kouře je součástí celého protipožárního systému (přímé napájení).

12.8. VAROVNÁ ZPRÁVA

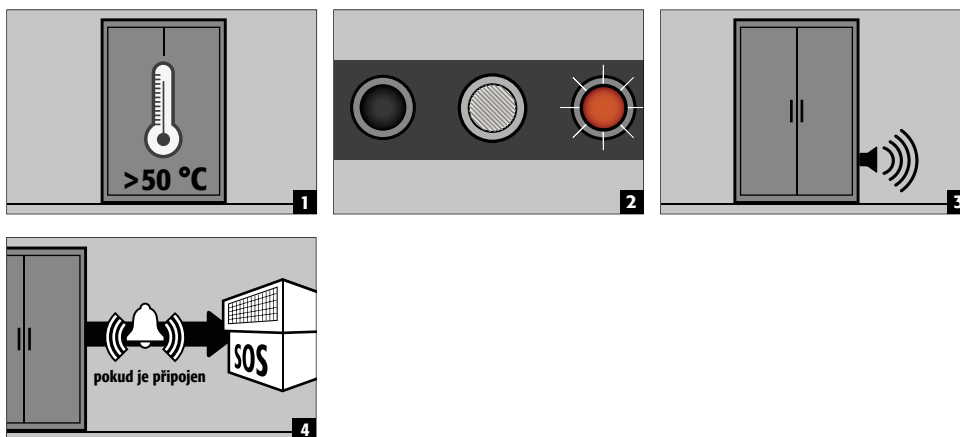


- Opatření**
 Okamžitá kontrola systému kvalifikovaným interním personálem.
 Zahájení nezbytných opatření.
 Pokud vnitřní teplota klesne pod 50 °C, systém se vrátí do normálního provozu a vizuální a akustické signály se vypnou.

12.9. STUPEŇ POPLACHU 1

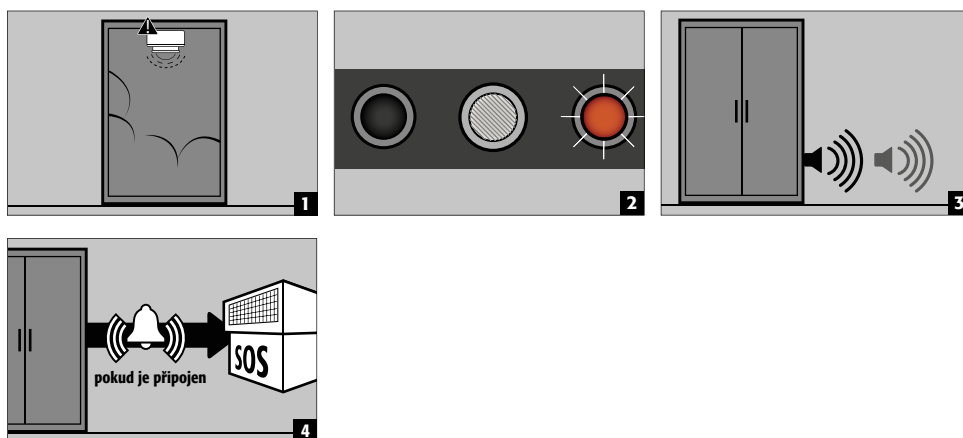

- Opatření**
 Okamžitá kontrola systému kvalifikovaným **personálem (např. hasiči)**.
 Poté iniciujte potřebná opatření.
 Pokud detektor kouře nezaznamená další vývoj kouře ve skříni, lze systém uvést do normálního provozu krátkým odpojením od síťového napětí.

12.10. STUPEŇ POPLACHU 2

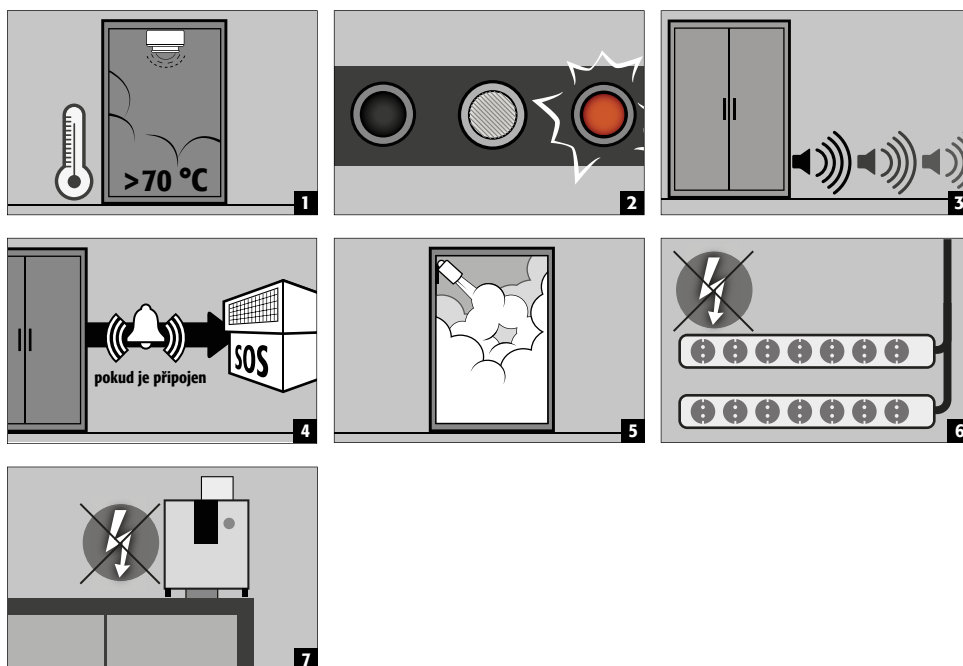

- Opatření**
 Okamžitá kontrola systému kvalifikovaným **personálem (např. hasiči)**.
 Poté zahájí nezbytná opatření.
 Při přepravě skříň mimo budovu viz 8.2.



POZNÁMKA:

Po spuštění protipožárního zařízení musí být bezpečnostní skříň podrobena důkladné kontrole, aby byla zachována jak požární ochrana, tak prohlášení o shodě CE. Za tímto účelem musí být skříň předána do hlavního závodu společnosti Asecos GmbH v Gründau, kde odborné oddělení – v závislosti na rozsahu poškození – společnost posoudí ekonomickou životaschopnost a technické možnosti opravy. Zákazníkovi bude poté předložena nabídka opravy nebo výměny, kterou může předložit odpovědně pojišťovně.

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

☎ +49 6051 92200
☎ +49 6051 922010
✉ info@asecos.com

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

☎ +31 172 506476
☎ +31 172 506541
✉ info@asecos.nl

asecos SARL

Sécurité et protection de l'environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

☎ +33 3 87 78 62 80
✉ info@asecos.fr

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, C/ Calderí S/N
Oficinas 75 a 77
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

☎ +34 935 745911
☎ +34 935 745912
✉ info@asecos.es

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House
Stores Road
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

☎ +44 1332 415933
✉ info@asecos.co.uk

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

☎ +1 704 8973820
☎ +49 6051 922010
✉ info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

☎ +41 62 754 04 57
☎ +41 62 754 04 58
✉ info@asecos.ch

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Skyttelgatan 25
753 42 Uppsala

☎ +46 18 34 95 55
✉ info@asecos.se