


LV

EP.V.37174.00 | 03/2026

asecos®

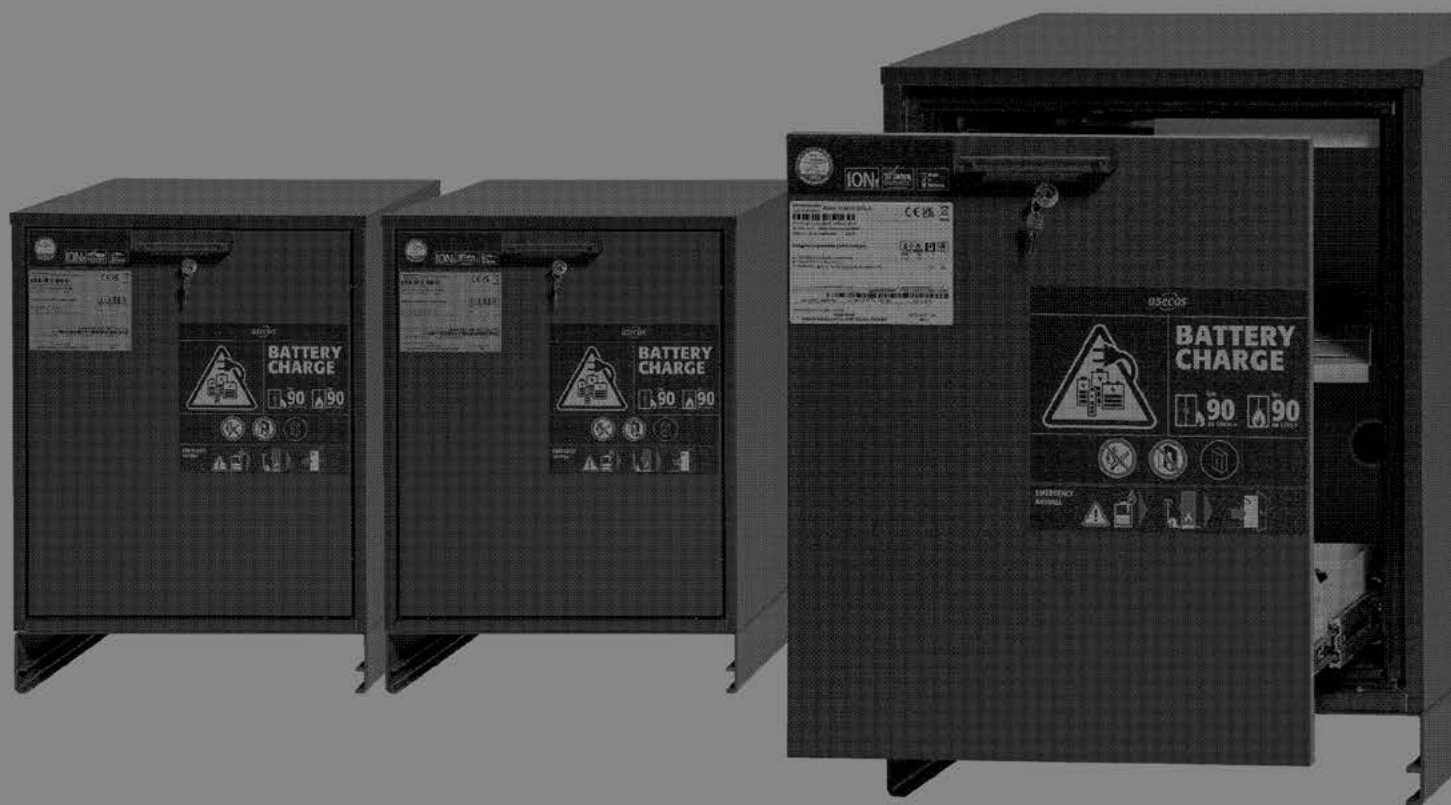

ION
LINE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Saugos spintos ličio jonų akumuliatorių sandėliavimui ir įkrovimui

ION_{LINE}

ION-CHARGE-90



IO90.078.059.057.U9.S



IO90.078.059.057.U1.S

**„asecos GmbH“**

Klientų aptarnavimo skyrius
Weiherfeldsiedlung 16–18
D-63584 Gründau

Faksas: +49 60 51 - 92 20-10
El. paštas: service asecos.com

Jūsų asmeniniai dokumentai, susiję su „asecos“ saugos spinta

Gerbiamas kliente,

, jūs įsigijote „asecos“ saugos spintą – tai svarbi investicija į jūsų namų saugumą. Pristatome jums naujovišką gaminį, pagamintą iš aukštos kokybės medžiagų ir garantuojantį aukščiausią kokybę.

„asecos“ saugos spintos turi išsamius tinkamumo naudoti dokumentus. Mes archyvuosime kiekvienos atskiros spintos tinkamumo naudoti dokumentus, kol prireikus (pvz., patikrinimo vietoje ar pan.) paprašysite jų iš mūsų naudodamiesi šia forma.

Tiesiog paimkite (nukopijuokite) šią formą ir atsiųskite mums ją faksu, nurodydami savo adresą ir spintos serijos numerį.

Pagarbiai
„asecos GmbH“

Kontaktai

Įmonės pavadinimas		
<input type="text"/>		
Gatvė	Pašto kodas	Vieta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontaktinio asmens vardas ir pavardė		
<input type="text"/>		
El. paštas	Telefonas	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Saugos spintų serijos numeriai		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,

dėkojame, kad įsigijote mūsų įmonės saugos spintą – tai svarbi investicija į jūsų namų saugumą. Mūsų saugos spintos leidžia saugiai ir patogiai laikyti pavojingas medžiagas darbo vietoje.

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Išsamiai susipažinkite su mūsų saugos spintų privalumais ir patogiomis naudojimo funkcijomis. Tai supaprastina kasdienį pavojingų medžiagų tvarkymą.



Dėkojame
Jūsų „asecos“ komanda

1. NURODYMAI • DIREKTYVOS • GARANTIJA	5
1.1. Bendrieji saugos nurodymai	5
1.2. Saugos nurodymai dėl ličio jonų baterijų laikymo	5
1.3. Garantija	5
1.4. Informacija apie spintą	5
1.5. Ženklėjimas ir simboliai ant spintos	6
2. TRANSPORTAS	6
2.1. Spintos apvertimas	6
2.2. Transportavimas patalpose	6
3. PASTATYMAS	7
3.1. Spintų išlyginimas	7
4. EKSPLOATAVIMO PRADŽIA	7
4.1. Prijungimas prie maitinimo šaltinio	7
4.2. Savikontrolė	8
4.3. Beįtampinis jungiamasis kontaktas	8
5. UŽDARYMAS	9
5.1. Bendra informacija	9
5.2. Stalčiaus užstrigimas uždarant	9
6. VIDAUS ĮRANGA	9
6.1. Apatinis surinkimo padėklas	9
6.2. Antrasis išėmimo lygis	9
6.3. Lentynų lygiai su kištukinių lizdų juostomis	10
6.4. Bendra maitinimo juostų su kištukiniais lizdais galia	10
7. SANDĖLIAVIMAS	10
7.1. Bendro pobūdžio nurodymai dėl akumuliatorių	10
7.2. Sandėliavimo ir įkrovimo nurodymai	11
8. VĒDINIMO SISTEMA	11
9. DŪMŲ JUTIKLIS	11
10. KLAIDA • KLAIDINGI PAVOJAUS SIGNALAI	11
10.1. Savitikros metu įvyko klaida	11
10.2. Dūmų detektorius – klaidingas pavojaus signalas	11
11. PAVOJAUS SIGNALŲ APŽVALGA	12
11.1. sutrikimų ir pavojaus signalų apžvalga	12
11.2. Dūmų jutiklis	12
12. DEGANTYS AKUMULIATORIAI • GAISRAS • ŠALINIMAS	12
12.1. Spintos atidarymas po gaisro	12
12.2. Šalinimas	13
13. SAUGOS PATIKRINIMAS	13
13.1. Valymas	13
13.2. Kontaktinė informacija	13
14. TECHNINIAI DUOMENYS	13
15. TECHNINIS BRĒŽINYS	13

1.1. BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

- Laikykitės ličio jonų akumuliatorių tvarkymui taikomų įstatymų ir teisės aktų bei šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
- Elektros sistemos darbus atjungus elektros įtampą turi atlikti kvalifikuoti elektrikai – taip pat žr. galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatas, VDE nuostatas ir vietinio energijos tiekėjo taisykles.
- Bendro pobūdžio elektroninių komponentų pažeidimus turi nedelsiant pašalinti „asecos“ darbuotojas.
- Naudokite tik tinkamos būklės ir nepažeistus įkroviklių maitinimo kabelius.
- Naudojimo vietoje turi būti įrengti vietinius standartus atitinkantys elektros sistemos apsaugos įtaisai (spintose neįrengtas atskiras RCD liekamosios srovės grandinės pertraukiklis arba apsaugos nuo viršsrovių jungtuvas).
- Turi būti laikomasi įrengimo vietoje reikalavimų.
- Būtina laikytis techninio prižiūrėtojo nurodymų.
- Laikykitės nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatų ir darbo vietos direktyvų.
- Užtikrinkite, kad reikiamus saugos patikrinimus **atliktų tik įgalioti specialistai** naudodami **originalias atsargines dalis**.
- Spinta naudokite tik vadovaudamiesi instrukcijomis; pašaliniam asmeniui turi būti uždrausta prieiga prie spintos.
- Apmokyti ir (arba) įgalioti specialistų pagalba išvengsite gedimų, pažeidimų ir korozijos, kurie gali atsirasti dėl netinkamo transportavimo.
- „ION-LINE“ saugos spintos yra skirtos tik ličio jonų baterijų laikymui ir įkrovimui. Draudžiama jas laikyti kartu su kitomis (pavojingomis) medžiagomis.
- Erdvė priešais stalčių turi būti visada laisva, stalčius turi būti uždarytas.
- Prieš pirmą kartą pradėdamas naudoti saugos spintą, naudotojas turi apžiūrėti, ar ji nėra pažeista.
- **Laikykitės šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl didžiausio akumuliatorių dydžio ir bendrųjų sandėliavimo sąlygų.**

Montavimas ir aplinkos sąlygos

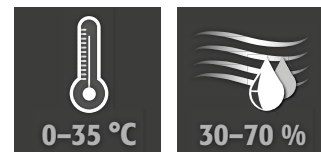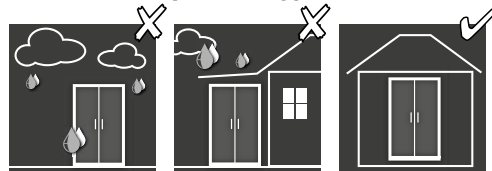

1.2. SAUGOS NURODYMAI DĖL LIČIO JONŲ BATERIJŲ LAIKYMO

- Laikykitės akumuliatoriaus gamintojo pateiktų laikymo nurodymų.
- Reikia atlikti rizikos analizę. Jos rezultatai lems, ar būtina imtis papildomų saugos priemonių, kad būtų iki minimumo sumažinta toksinių ir degių dujų susidarymo rizika darbo vietoje.

1.3. GARANTIJA

Dėl šio gaminio garantijos susitarėte jūs (klientas) ir jūsų specializuotas prekybos atstovas (pardavėjas). „asecos“, kaip gamintojas, suteikia 24 mėnesių garantiją naudojimo instrukcijoje išvardytiems gaminiams nuo pristatymo datos. Visus modelius, kaip su sauga susijusius įrenginius, kasmet turi patikrinti gamintojo įgalioti specialistai. Priešingu atveju kliento garantinė pretenzija gamintojui negalioja. Atkreipkite dėmesį, kad garantija nustoja negalioji ir tuo atveju, jei nepasitarus su gamintoju „asecos“ grėžiamos angos arba atliekamos modifikacijos.

1.4. INFORMACIJA APIE SPINTĄ

Spintos duomenys: žurnalas (pridedamas prie spintos)

Techninis brėžinys: priedas

Techniniai duomenys: lentelė priede

ION-CORE-90 UB

Saugos spintos ličio jonų baterijoms. Visapusiška priešgaisrinė apsauga su patikrinta evakuacijos ir pavojaus signalo perdavimo koncepcija. Aktyvaus saugojimo metu ličio jonų baterijos arba akumuliatorių paketai spintoje įkraunami arba iškraunami iš dalies (60–70 %) naudojant įkroviklį.

Modelis	Ličio jonų akumuliatoriai		Vėdinimas	Gaisro gesinimo sistema	Perspėjimo sistema
	Laikymas	Įkrovimas			
ION-CORE-90					
IO90.078.059.057.U9.S	✓	✓	✓		✓
IO90.078.059.057.U1.S	✓				✓

1.5. ŽENKLINIMAS IR SIMBOLIAI ANT SPINTOS



90 minučių atsparumas ugniai iš vidaus ir išorės



Aukščiausias saugumo lygis – **NETAIKOMA CORE modeliams**



Su trijų taškų fiksavimo sistema – **NE CORE modeliuose**



Dūmų jutikliai dūmų stebėjimui



Labai aukštas dūmų nepralaidumas – **NETAIKOMA CORE modeliams**



Su papildomu VDMA 24994 sertifikatu – **NETAIKOMA CORE modeliams**



Su signalizacijos sistema




Durys užsidaro automatiškai – **IŠSKYRUS CORE modelius**



Su diferencijuotu pavojaus signalų perdavimu – **NETAIKOMA CORE modeliams**

2. TRANSPORTAS

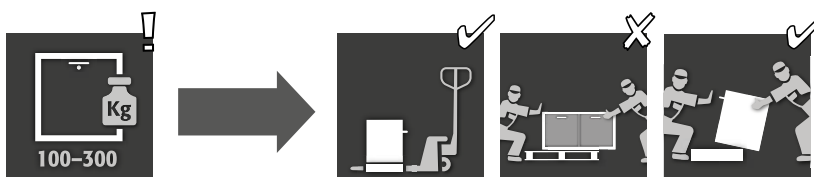

DĖMESIO:


Į galutinę montavimo vietą spintą transportuokite vertikaliai su pririštu ir nuo slydimo apsaugotu krautuvu. Transportavimo fiksatorius, esančius durų jungtyse, galima nuimti tik tiesiogiai montavimo vietoje! Dėl netinkamo transportavimo gali būti paslėptai pažeista priešgaisrinė izoliacija! Galime užtikrinti reikiamą kokybę tik tuo atveju, jei spintą į naudojimo vietą transportuoja mūsų specialiai apmokyti darbuotojai.



DĖMESIO:

Pagrindo įvažiavimo plotis yra 545 mm. Tai būtina atsižvelgti renkantis krautuvą! Negalima naudoti įrenginių, kurių nešimo plotis didesnis už įvažiavimo plotį.

2.1. SPINTOS APVERTIMAS

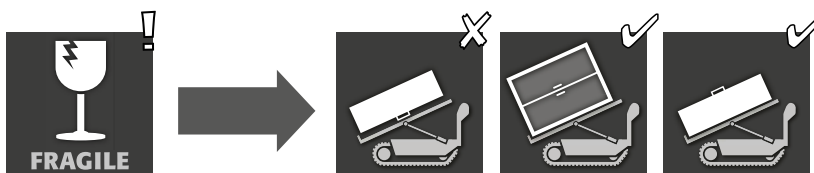

DĖMESIO:

Spintą galima apversti tik be trūkčiojimų! Naudojant laiptų robotą, laikykitės gamintojo nurodytų maksimalaus prietaiso keliamų apkrovų!


2.2. TRANSPORTAVIMAS PATALPOSE

- Galimas ir be apsauginių transportavimo įtaisų (standartiškai įdėti į durų angokraščius)




DĖMESIO:

Prieš transportuojant stalčių reikia užrakinti!


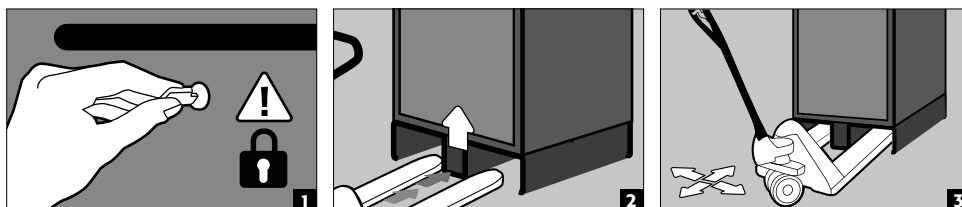


Su ratukais

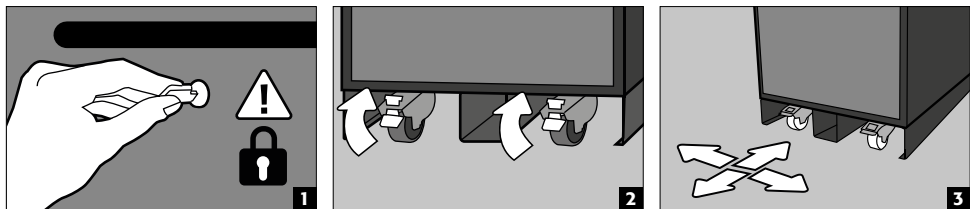

3. PASTATYMAS

3.1. SPINTŲ IŠLYGINIMAS

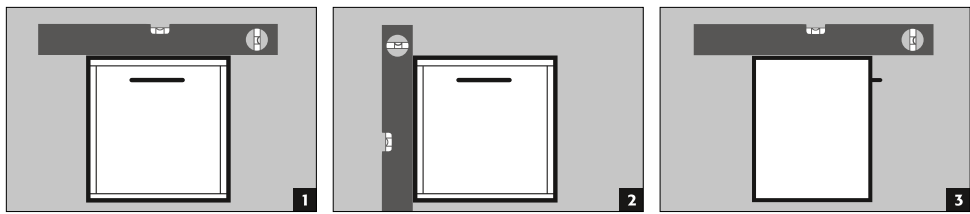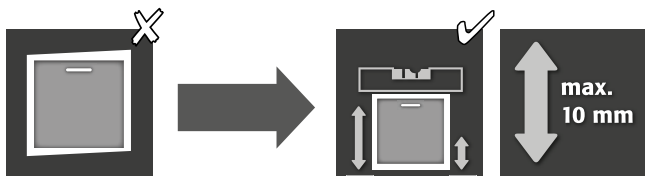


DĖMESIO:
Atidarant ir uždariant duris bei stalčius, jų elementai neturi trintis apie priešgaisrines tarpikles durų / stalčių grioveliuose!


4. EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

Prieš pradėdamas naudoti saugos spintą pirmą kartą, naudotojas turi patikrinti, ar ji nepažeista, pavyzdžiui, ar nėra sugedusių ar atsiskyrusių sandarinimo elementų, ar durų elementai (vyriai, užraktų sistemos, jei taikoma, durų pritraukimo mechanizmai ir durų atidarymo ribotuvai) teisingai sureguliuoti ir tinkamai veikia. Spintą ir priedus naudokite tik tada, jei jie yra tinkamos būklės.

4.1. PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO ŠALTINIO

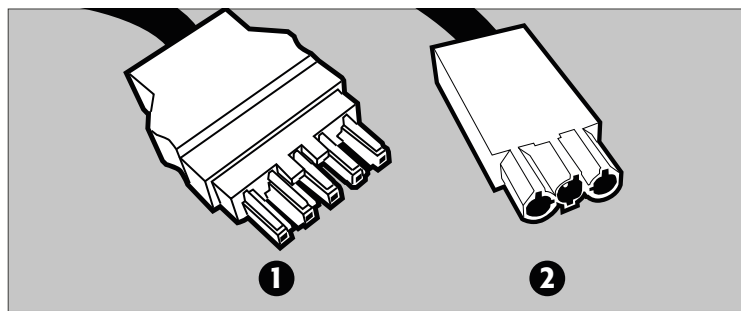


- 1 Maitinimo kištukinė jungtis
- 2 Bepotencialis perjungimo kontaktas

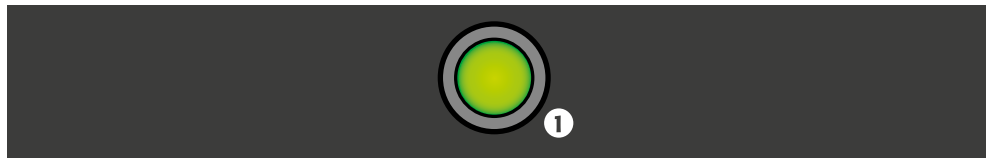

1 LED: Veikia (žalia) / Gedimas (raudona)


Jungtis prie elektros tinklo

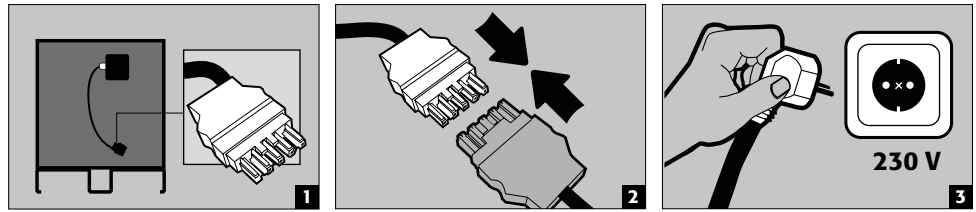

PASTABA:

Vėliau galima lengvai įrengti jungtį, todėl nereikia kištis į elektros komponentus. Maitinimo grandinė turi būti apsaugota maksimaliu 16 A saugikliu. Elektros apsauga pagal vietinius standartus turi būti įrengta vietoje. Spintos neturi savo RCD apsauginio jungiklio ar LS jungiklio.

4.2. SAVIKONTROLĖ

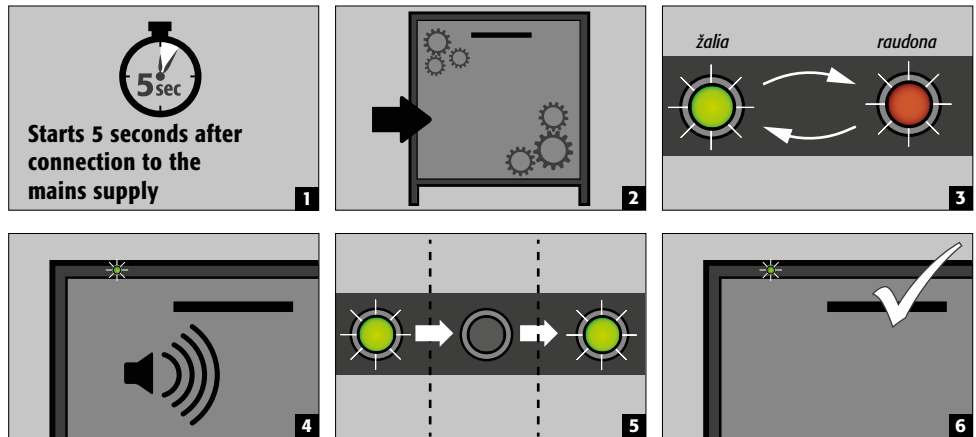

DĖMESIO

Jei savikontrolės testas nebaigiasi nuolat degančiu žaliu šviesos diodu, žr. punktą „Savikontrolės testo klaida“

4.3. BEĮTAMPINIS JUNGIAMASIS KONTAKTAS




NURODYMAS:

Bepotencialis signalizacijos kontaktas naudojamas signalui perduoti į valdymo centrą / valdymo patalpą. Tiesioginis integravimas į gaisrinės signalizacijos valdymo pultą (GSVP) nerekomenduojamas ir gali būti atliekamas tik pasikonsultavus su asmeniu, kuris atsakingas už sistemą.

Tačiau iš esmės visada rekomenduojama naudoti kontaktą signalo perdavimui į įrengtą valdymo centrą / valdymo patalpą!

Bepotencialis perjungimo kontaktas visada turi būti prijungiamas vietoje (tai nėra aptarnavimo paslauga).

Kontaktų padėtis – įprastas veikimas: „L“ ir „1“ sujungti; pavojaus signalas arba maitinimo sutrikimas: „L“ ir „2“ sujungti

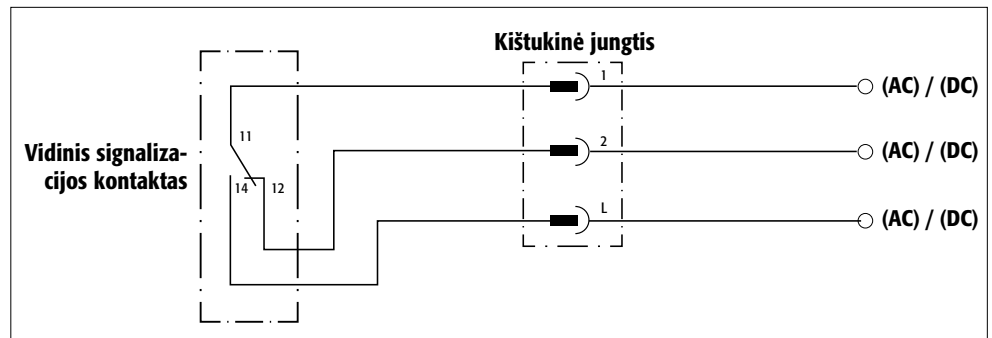


Prijungimo nurodymai

- Norėdami prijungti, naudokite tik komplekte esantį kištuko priedą (rudos spalvos).
- Prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas
- Vidinis perjungimo kontaktas skirtas ne didesnei kaip 24 V nuolatinės srovės įtampai arba 230 V kintamosios srovės įtampai.

- Didžiausia leistina srovinė apkrova yra 5 A esant 230 V kintamosios srovės įtampai ir 10 A esant 24 V nuolatinės srovės įtampai .
- Vidinis perjungimo kontaktas yra keitimo kontaktas, todėl pavojaus atveju, priklausomai nuo poreikio, gali būti užklausta perjungimo būseną „atidaryta“ arba „uždaryta“.

5. UŽDARYMAS

5.1. BENDRA INFORMACIJA

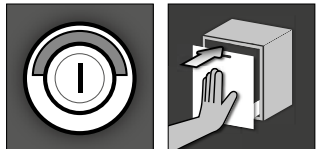

- Spintelėse įrengtos profilio cilindrinės spynos su užrakto padėties indikatoriumi.
- Jie gali būti integruoti į užraktų sistemą.
- Reikia naudoti profilio puscilindrą (30/10) su reguliuojamu užraktu.



DĖMESIO:

Stalčius nėra nuolat užsidarantis. Jei spintos turiniu nesinaudojama, savininkas/vartotojas privalo užtikrinti, kad stalčius būtų uždarytas. Stalčius turi terminį išjungiklį ir gaisro atveju užsidaro savaime.

5.2. STALČIAUS UŽSTRIGIMAS UŽDARANT



DĖMESIO:




Jei stalčius užsidarymo metu užstrigo ir negali visiškai užsidaryti, po 60 sekundžių spintelė signalizuoja apie gedimą. LED mirksi žalia spalva ir skamba intervalinis signalas. Pašalinkite kliūtį ir uždarykite stalčių. Gedimo signalas išnyks.

6. VIDAUS ĮRANGA

6.1. APATINIS SURINKIMO PADĖKLAS

Nuotėkis:






- Skystis surinkimo vonioje turi būti surenkamas naudojant tinkamas priemones.
- Priemonės pasirenka pats naudotojas.

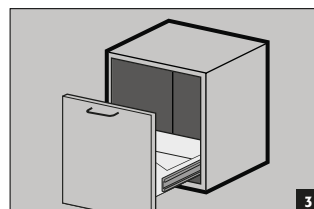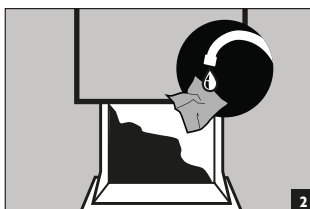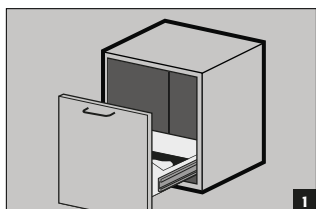


6.2. ANTRASIS IŠĖMIMO LYGIS

- **Įprastas veikimas:** antrą ištraukiamą lygį ištraukite iš spintos rankomis ir vėl įstumkite
- **Gaisro atveju:** suveikia terminis mechanizmas, ištrauktas antrasis ištraukiamasis lygis automatiškai įtraukiamas atgal į spintą dėl stalčiaus savaiminio užsidarymo

Įprastinio veikimo režimas

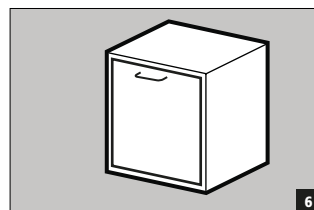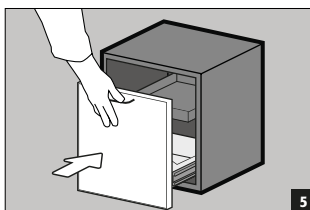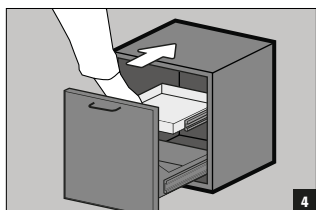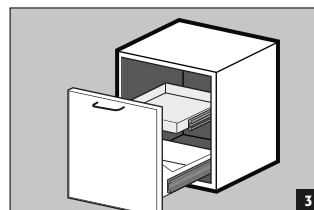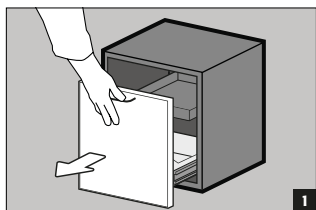

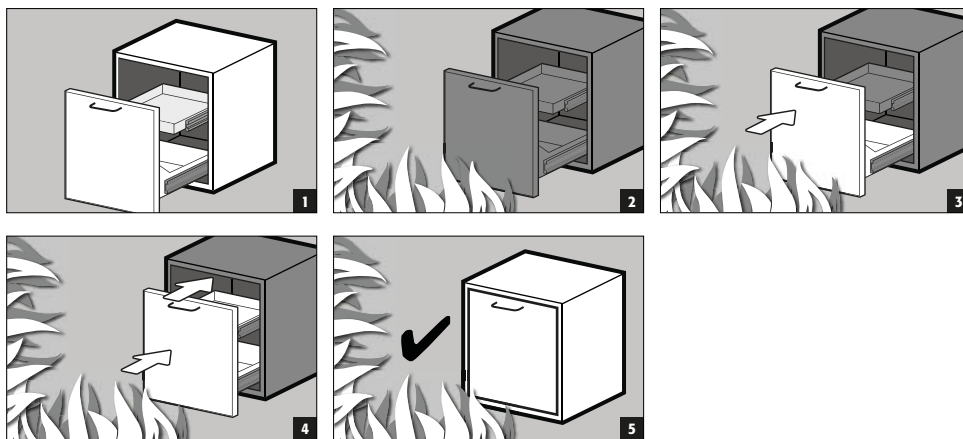

Gaisro atvejis



6.3. LENTYNŲ LYGIAI SU KIŠTUKINIŲ LIZDŲ JUOSTOMIS

DARBINĖ APKROVA (KG)

Stalčius	Antrasis išėmimo lygis
 max. 50 kg	 max. 25 kg



DĖMESIO:

Atminkite dėmesį, kad kraunant ė spintas akumulatorius susidaro dinaminės jėgos. Akumulatorius į spintą visada dėkite atsargiai!



DĖMESIO:

2-ojo ištraukiamojo lygio ir kištukinių lizdų išdėstymo negalima keisti.

6.4. BENDRA MAITINIMO JUOSTŲ SU KIŠTUKINIAIS LIZDAIS GALIA

Standartinė: 1 fazės, 230 V

Versija	EU	CH	UK	FR	kiti regionai:
Saugiklis	16 A	10 A	13 A	16 A	Kreipkitės į vietinį „asecos“ kontaktinį asmenį. Maksimali galia ir saugiklis gali skirtis.
Maks. galia	3,68 kW	2,3 kW	2,99 kW	3,68 kW	



DĖMESIO:

Sistemos apkrova turi būti kuo tolygiau paskirstyta naudojant visas maitinimo juostas su kištukiniais lizdais! Vienos maitinimo juostos su kištukiniais lizdais negalima apkrauti didesne galia, nei maks. galia vienai fazei (žr. lentelę)! **Vietoje turi būti įrengti reikiami saugikliai!**

7. SANDĖLIAVIMAS

7.1. BENDRO POBŪDŽIO NURODYMAI DĖL AKUMULIATORIŲ



DĖMESIO:

Akivaizdžiai pažeistų ličio jonų akumuliatorių niekada nesandėliuokite pastatų viduje. Nedelsdami išmeskite juos į tam skirtus transportuoti leidžiamus konteinerius ne pastato viduje.



DĖMESIO

Spintose galima laikyti tik baterijas, kurių maksimalus svoris neviršija 15 kg.

7.2. SANDĖLIAVIMO IR ĮKROVIMO NURODYMAI


Sandėliavimas

- Naujas ir naudotas ličio jonų baterijas saugos spintoje rekomenduojama laikyti atskirai (atskirose lentynose).

Užimamas lentynų plotas (IO90.195.XXX.XX.WDC)

Šiam baziniam modeliui „asecos“ rekomenduoja 1 kWh apkrovą vienam sandėliavimo lygiui.

8. VĖDINIMO SISTEMA

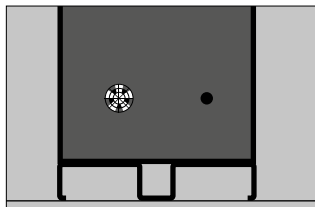

- Modelyje IO90.078.059.057.U9.S ventilatorius yra tvirtai pritvirtintas prie spintos galinės sienelės.

9. DŪMŲ JUTIKLIS




DĖMESIO

Visa signalizacijos sistema veikia tik esant maitinimui iš elektros tinklo. Įmontuotas dūmų jutiklis yra visos signalizacijos sistemos dalis (tiesioginis maitinimas). Esant elektros tiekimo sutrikimui, jutikliai veikia mažiausiai 120 minučių.

10. KLAIDA - KLAIDINGI PAVOJAUS SIGNALAI

10.1. SAVITIKROS METU ĮVYKO KLAIDA

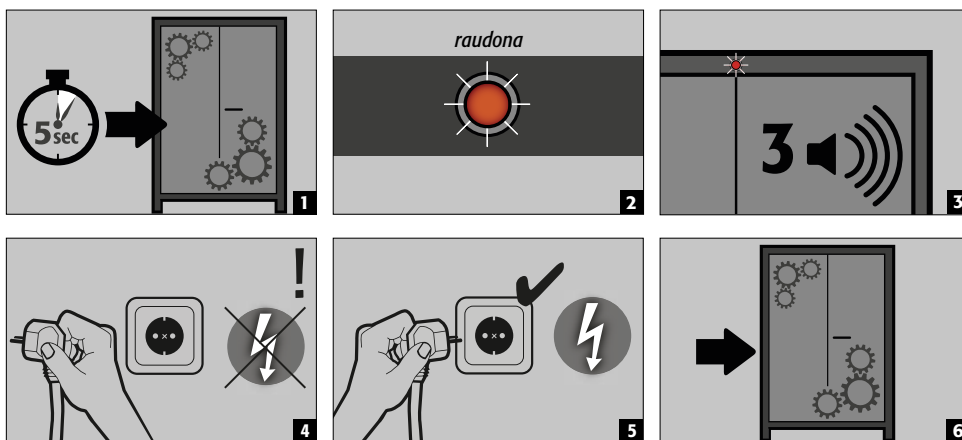

DĖMESIO

Atjungus ir vėl prijungus maitinimą, savikontrolė prasideda iš naujo. Jei ji vėl baigiasi klaida, kreipkitės į „asecos“ aptarnavimo skyrių.

10.2. DŪMŲ DETEKTORIUS – KLAIDINGAS PAVOJAUS SIGNALAS


- Kelioms sekundėms atjungus maitinimą, dūmų detektorius nustatomas iš naujo ir sistema ima veikti įprastu režimu.

11. PAVOJAUS SIGNALŲ APŽVALGA

11.1. SUTRIKIMŲ IR PAVOJAUS SIGNALŲ APŽVALGA

ĮVYKIS	LED	GARSINIS PAVOJAUS SIGNALAS	PRIEMONĖS
Savitikros metu įvyko klaida	Raudona	3 signaliniai garsai	1.) Perkraukite išjungdami iš elektros tinklo . Jei klaida neišnyksta: 2.) Susisiekite su techninės pagalbos tarnyba
Elektros tiekimo sutrikimas	mirksi raudona kas 20 sekundžių	3 trumpi signaliniai garsai kas 60 sekundžių	Patikrinkite elektros energijos šaltinį
Dūmų jutiklis	mirksi raudonai	greitas garso intervalas (kas 0,25 sekundės)	žr. 11.2 punktą
Durys negali užsidaryti per 60 sekundžių	žalia mirksinti	Garso intervalas kas 1 sek.	pašalinkite blokadą

11.2. DŪMŲ JUTIKLIS

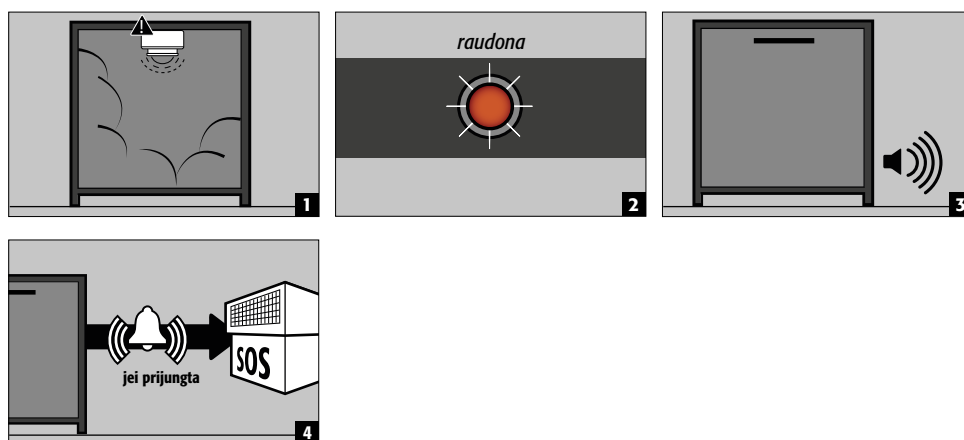

Priemonės

- Neatidėliotinas sistemos patikrinimas, atliekamas **specialistų (pvz., ugniagesių komandos)**.
- Po to – reikiamų priemonių inicijavimas.
- Jeigu dūmų detektorius daugiau neaptinka spintoje dūmų susidarymo, sistema gali būti vėl nustatyta į įprastą veikimo režimą, trumpam atjungus ją nuo maitinimo tinklo.

12. DEGANTYS AKUMULATORIAI - GAISRAS - ŠALINIMAS

12.1. SPINTOS ATIDARYMAS PO GAISRO



DĖMESIO:

Atidarykite spintą tik tada, kai ji atvės. Šis laikas 6 kartus ilgesnis nei gaisro trukmė! Spintą gali atidaryti tik įgalioti specialistai (pvz., ugniagesių komanda)!

Priklausomai nuo gaisro trukmės, galėjo susidaryti degus garų-oro mišinys, todėl, prieš atidarydami spintas, 10 metrų spinduliu nuo spintų pašalinkite visus užsiliepsnojimo šaltinius.

Naudokite tik kibirkščių nekeliančius įrankius! Atidarykite spintas labai atsargiai!

12.2. ŠALINIMAS



Modelius galima išardyti ir rūšiuoti, kad juos būtų galima utilizuoti.

LT

13. SAUGOS PATIKRINIMAS

Spintos, kaip su sauga susiję įrenginiai, turi būti tikrinamos bent kartą per metus (pagal Darbo vietų reglamento 4 straipsnio 3 dalį, Darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reglamento 10 straipsnį ir Darbdavių civilinės atsakomybės draudimo asociacijos taisyklę DGUV-R 108-007). Kito patikros terminą rasite patikrinimo lipduke, esančiame išorinėje durų pusėje. Šią metinę patikrą gali atlikti tik įgaliotas „asecos“ darbuotojas, laikydamasis būtinų atsargumo reikalavimų ir siekdamas užtikrinti jūsų garantines pretenzijas gaisro atveju (taip pat žr. mūsų techninio aptarnavimo brošiūrą).

13.1. VALYMAS

Spintas galima valyti švelniu buitiniu valikliu ir minkšta šluoste. Gedimo atveju kreipkitės į specializuotą prekybos atstovą, kad spinta būtų suremontuota naudojant originalias dalis.

13.2. KONTAKTINĖ INFORMACIJA



KONTAKTAI

Jei nustatėte defektų ar turite skundų dėl mūsų gaminių (tiek per garantinio aptarnavimo laikotarpį, tiek jam pasibaigus), norėdami paprašyti atlikti saugos patikrinimą arba sudaryti techninio aptarnavimo sutartį, kreipkitės į mūsų aptarnavimo karštąją liniją adresu:

Tel: +49 1805 92 20 92 | service@asecos.com

14. TECHNINIAI DUOMENYS

ION-CORE-90		IO90.078.059.057.U9.S	IO90.078.059.057.U1.S
Tipo klasė		90	90
Išoriniai matmenys P x G x A	mm	593 x 574 x 780	593 x 574 x 780
Vidiniai matmenys P x G x A	mm	470 x 452 x 582	470 x 452 x 582
Tuščios spintos svoris	kg	130	130
Paviršiaus apkrova	kg/m ²	461	461
Transportavimo cokolio angos šakėms įkišti plotis	mm	545	545
Transportavimo cokolio angos šakėms įkišti aukštis	mm	90	90
Lentynų darbinė apkrova (kai tolygiai paskirstyta)	kg	25	25


Elektrotechniniai duomenys

Vardinė įtampa	V	230	230
Dažnis	Hz	50/60	50/60
Energijos sąnaudos veikimo metu	W	8	3

Bendra kištukinių lizdų galia

		EU	CH	UK	FR/BE
Apsauga (vienfazė)	A	16	10	13	16
Maks. galia (1 fazė)	kW	3,68	2,3	2,99	3,68

15. TECHNINIS BRĖŽINYS

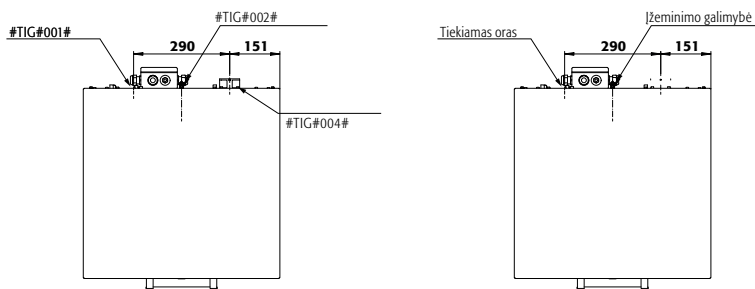

IO90.078.059.057.U9.S

IO90.078.059.057.U1.S

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

📞 +49 6051 92200
☎ +49 6051 922010
@ info@asecos.com

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huygensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

📞 +31 172 506476
☎ +31 172 506541
@ info@asecos.nl

asecos SARL

Sécurité et protection de l'environnement
7 rue du Pré Chaudron
FR-57070 Metz

📞 +33 3 87 78 62 80
@ info@asecos.fr

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, Planta 11
08130 – Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

📞 +34 935 745911
☎ +34 935 745912
@ info@asecos.es

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House
Stores Road
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

📞 +44 1332 415933
@ info@asecos.co.uk

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
c/o Schumann Burghart LLP
1 Penn Plaza, Suite 4440
New York, NY 10119, USA

📞 +1 (917) 362 5014
☎ +49 6051 922010
@ info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

📞 +41 62 754 04 57
☎ +41 62 754 04 58
@ info@asecos.ch

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Typsnittsgatan 4
754 54 Uppsala

📞 +46 18 34 95 55
@ info@asecos.se